



**OGGETTO:** *Relazione di compatibilità idraulica e asseverazione in merito alla determinazione del tirante idrico nelle vicinanze del fabbricato ad uso civile artigianale sito a Roncalceci in via dell'Arrotino n.10 – progetto denominato “modifica e ampliamento aree esterne e ampliamento tettoia”*

**COMMITTENTE:** CINQUE ERRE SRL  
Via dell'Arrotino n.10 – Roncalceci – 48125 Ravenna

**LOCALIZZAZIONE IMMOBILE:** Via dell'Arrotino n.10 – Roncalceci – 48125 Ravenna

-----

#### UBICAZIONE

Il fabbricato oggetto della presente istanza in gestione della soc. *CINQUE ERRE SRL*, individuato catastalmente al N.C.T. di Ravenna al foglio 241 mappali 200 , sito a Roncalceci in Via dell'Arrotino n.10

#### ZONIZZAZIONE

Il RUE del comune di Ravenna identifica la zona come “TESSUTI E/O MANUFATTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE”. Mentre il piano stralcio Rischio idraulico la individua come aree di potenziale allagamento : art 6) area a tirante idrico compreso fra 0/50 cm

#### STATO ATTUALE

Attualmente il fabbricato ad uso artigianale è posto su un lotto di mq. 16.889,00 ed è costituito da:

- 9.631,00 superficie impermeabile esistente costituita da palazzina uffici, capannone ad uso magazzino, tettoia per stoccaggio materiale e piazzale esterno
- 7.258,00 superficie permeabile

Il sottoscritto tecnico ING. SALVOTTI STEFANO, Codice Fiscale SLVSFN60P03H199J, nato a RAVENNA il 03/09/1960, con studio in Via della Lirica, 43, cap 48124 RA, in qualità di tecnico incaricato dalla soc. *CINQUE ERRE SRL*,

### **ASSEVERA**


di aver determinato la quota del terreno su cui insiste il fabbricato e dei terreni limitrofi rispetto il centro strada di Via dell' Arrotino, in prossimità del numero civico 10, mediante l'utilizzo di rilievo altimetrico in data 20/01/2016, con stazione di fronte il passo carraio dello stabilimento summenzionato.

Da tale rilievo, il tirante quale punto più depresso del terreno è a quota ( sempre negativa) che va da - 49 cm a 0.00 centrostrada di via dell'arrotino.

Ho quindi riportato sui prospetti la linea 0.00+50 cm corrispondente al tirante idrico di riferimento; dai prospetti si evince che lo stabilimento è protetto in modo continuativo dalla recinzione e dal rilevato con terra di riporto in quanto la loro altezza è sempre superiore al tirante 0.00+50.

I cancelli carrabili e pedonali verranno messi in sicurezza mediante apposita saldatura di lamiera e, in caso di allerta, verrà posizionato presidio di sacchettatura riempiti con sabbia.

L'area di progetto risulta ricadere presso area disciplinata dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli come si evince dall'estratto di cartografia:

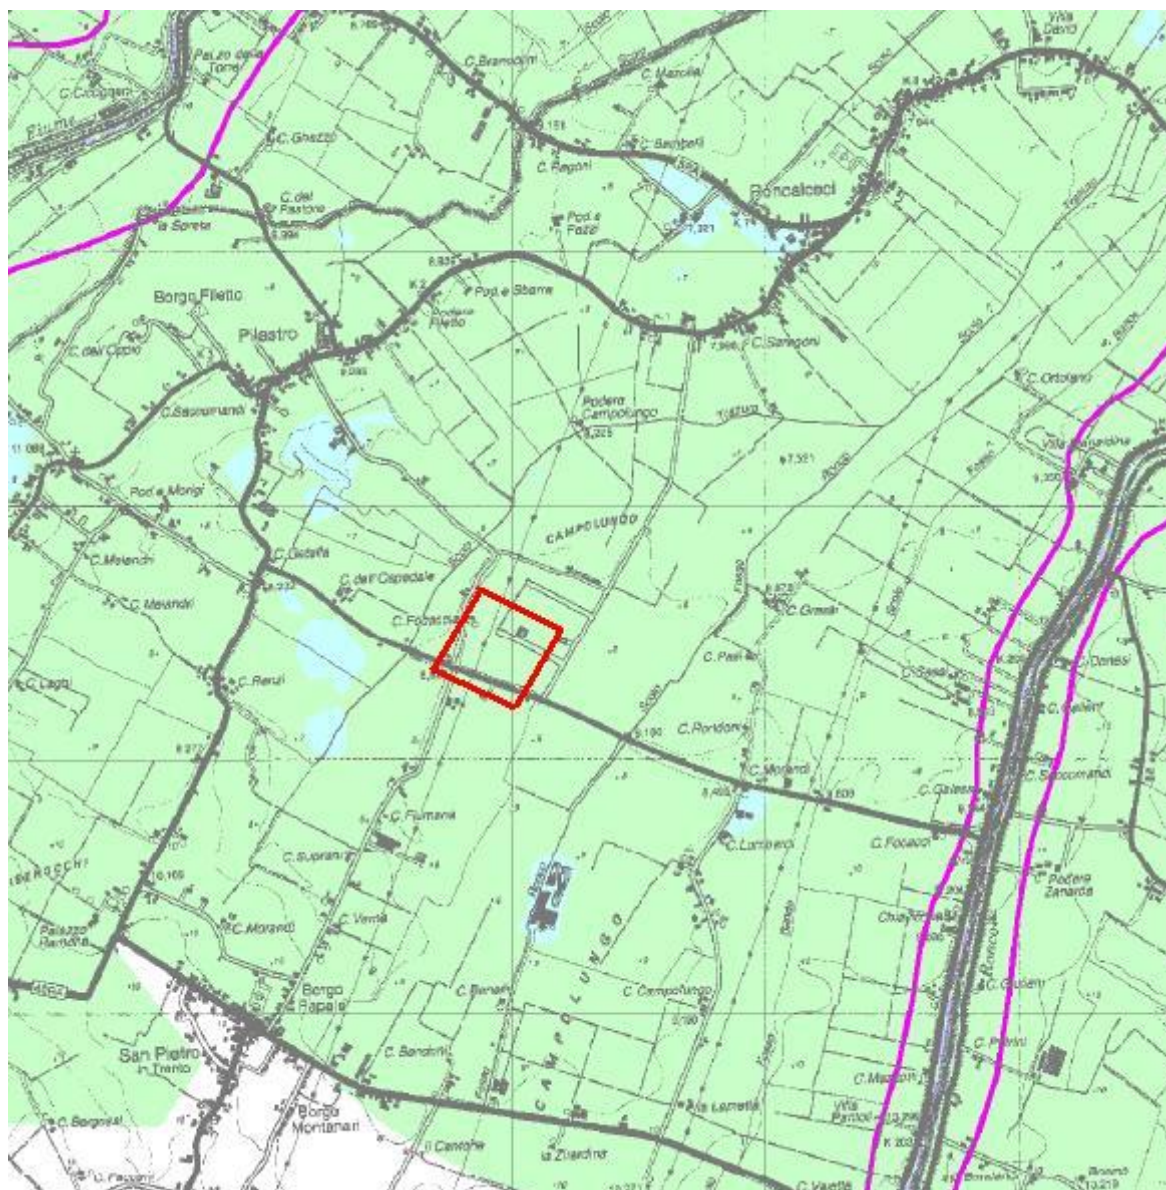

Ravenna lì 25/10/2022

In fede