


Inquadramento CTR area Centrale

Inquadramento Area Centrale e dettaglio vasca fanghi,disoleatore e fosso di laminazione

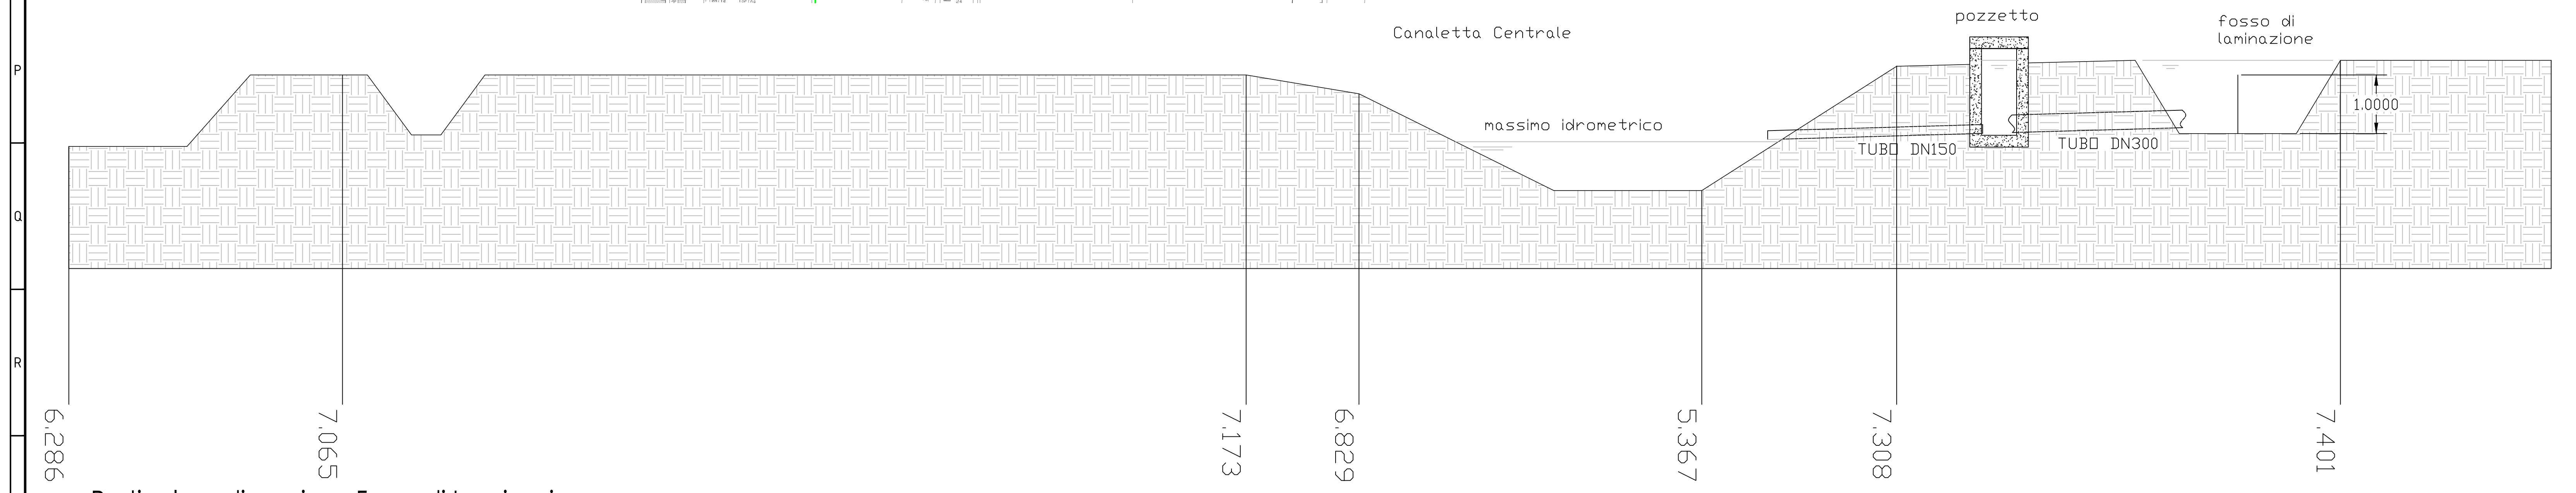

Particolare di scarico _Fosso di Laminazione

Legenda

Area Centrale geotermoelettrica di Pola

FOSSO DI LAMINAZIONE

Scarico S2_Aque di prima pioggia e Dilav.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER
REALIZZAZIONE DI POZZI GEOTERMICI E DI UNA
CENTRALE ORC PER PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (FE)
PROGETTO POLA

IMPIANTO GEOTERMICO
Punto di scarico e recettori Acque di
Prima Pioggia e di Dilavamento

SOCIETÀ RICHIEDENTE

GEOTERMIA ZERO EMISSION ITALIA SRL
Sede legale: via Maurizio Gonzaga 2, Milano
PEC: Geotermia.italia@legalmail.it

TECNICO INCARICATO

GIPRI srl
V.G. March 14/A, 51121 LU
Tel. +39 0586 426417
info@gipri.it
www.gipri.it

TITOLO ELABORATO

Scarico S2 _acque di Prima Pioggia e Dilavamento

DATA	14/09/2023	SCALA	N.D.	TAV	1/4
REV.	DATA	DESCRIZIONE	J. BERNINI	ESAMINATO	ACCETTATO

Il presente disegno è aziendale. La società tutela i propri diritti a termini di legge. / This file is company property. Company liability at right.