TOC 10

SEZIONE LONGITUDINALE

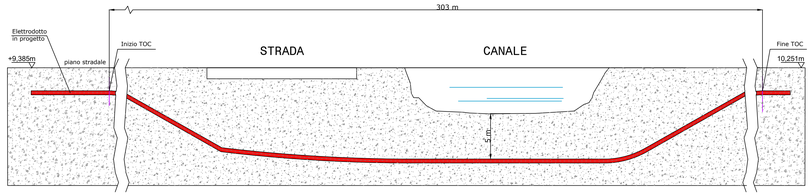

TOC 11

SEZIONE LONGITUDINALE

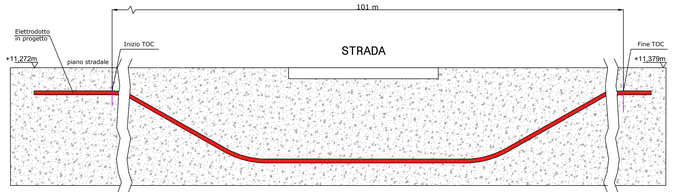

TOC 12

SEZIONE LONGITUDINALE

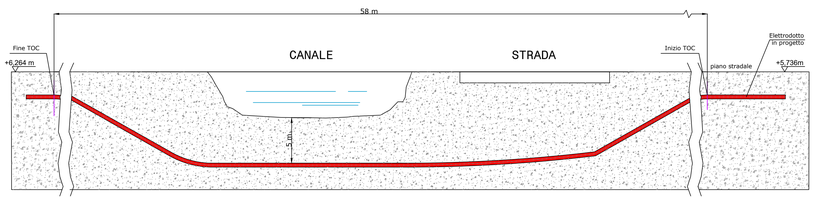

Legenda

- Cetrale geotermoelettrica di Pola
- SE "CODIGORO" 36/132/380 kV
- Cavidotto AT 36kV
- Attraversamento in TOC
- TOC 01 — n° di TOC
- SEZ 01 — n° di Sezione trasversale

Nota: Le TOC sono fuori scala

RegioneEmilia-Romagna

arpae emilia-romagna

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE DI POZZI GEOTERMICI E DI UNA CENTRALE ORC PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (FE)
PROGETTO POLA

IMPIANTO GEOTERMICO
Planimetria su CTR con attraversamenti

SOCIETÀ RICHIEDENTE

Gzei Energia

GEOTERMIA ZERO EMISSION ITALIA SRL
Sede legale: via Maurizio Gonzaga 2, Milano
PEC: Geotermia.italia@legalmail.it

TECNICO INCARICATO

GIPRI srl
V.G. Marsh 14/A, 57121 Li
Tel. +39 0586 426547
info@gipri.it -
www.gipri.it

GIPRI GRUPPO ITALIANO PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI INDUSTRIALI Srl

TITOLO ELABORATO

Cavidotto AT (36 kV) - Planimetria su CTR con attraversamenti

DATA	SCALA	TAV 3-3
16/03/2023	1:5000	

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	ESAMINATO	ACCETTATO
01	16/03/2023	MODIFICATO IL TRACCIATO DEL CAVIDOTTO	L.GROSSI	J.BERNINI	L.VILLANI
0A	15/12/2022	PRIMA EMISSIONE			

Il presente disegno è aziendale. La società tutela i propri diritti a termine di legge / This file is company property. Company lawfully all rights.