




PARTICOLARE DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI CONSANDOLO (FE)



SEZIONE SU VIA GRESOLO NELLA FRAZ. DI CONSANDOLO (FE)
CON EVIDENZIATO IL DPA DI 0,50 m DEL CAVIDOTTO AT

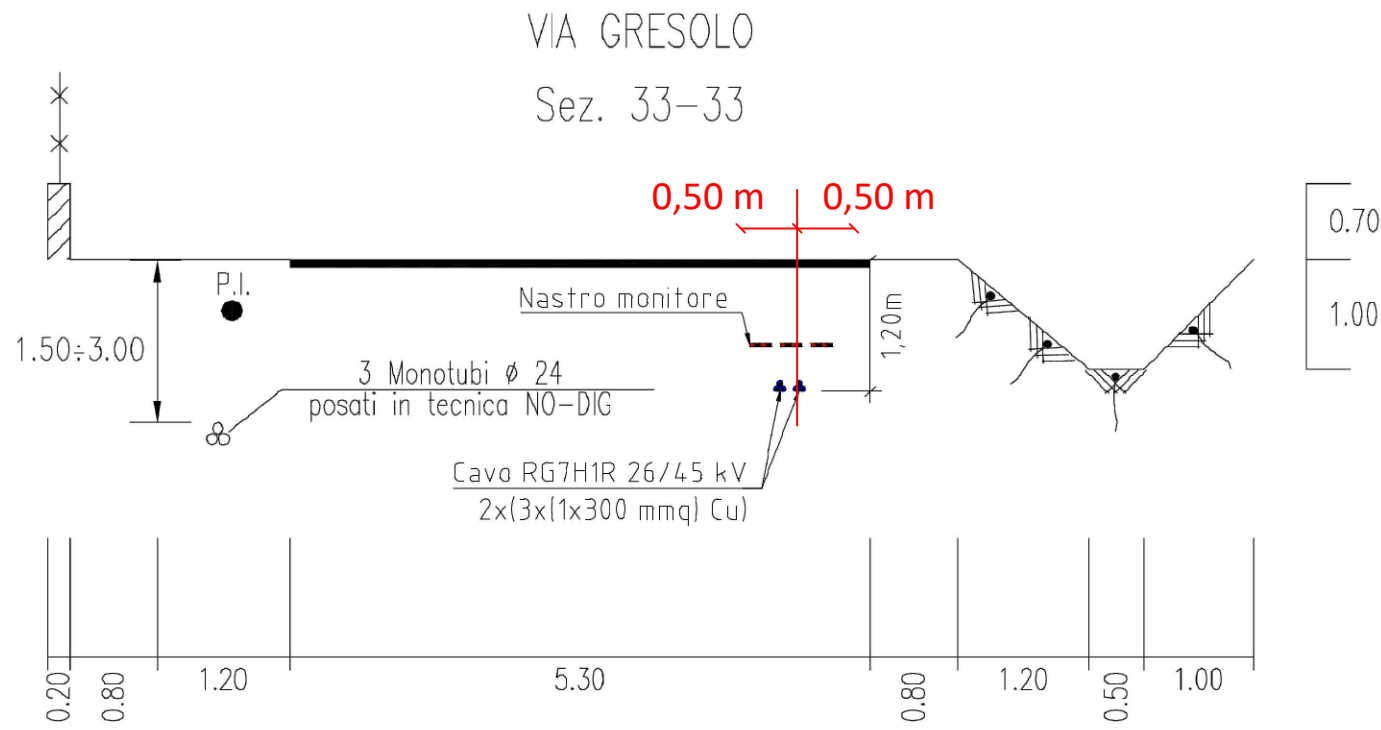

IL CAMPO MAGNETICO GENERATO DAL CAVIDOTTO AT, COMPOSTO DA DUE TERNE, HA UN'INTENSITA' DI 3,559 μ T CON UN D.P.A. CALCOLATA DI 0,50 m. SI SPECIFICA CHE, ANCHE IN AMBIENTE URBANIZZATO COME L'ATTRAVERSAMENTO DELLA FRAZIONE DI CONSANDOLO (FE), ALL'INTERNO LA FASCIA INTERESSATA DAL CAMPO MAGNETICO NON INTERFERISCE CON LE ABITAZIONI DOVE E' PREVISTA LA PRESENZA DI PERSONE PER ALMENO 4 ORE AL GIORNO.

IMPIANTO Agrivoltaico avanzato "MOLINELLA"

Realizzazione di un impianto agrivoltaico di tipo avanzato e relative opere di connessione alla RTN con potenza in immissione pari a 25,00 MW da ubicarsi nel Comune di Molinella (BO)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI MOLINELLA (BO)
COMUNE DI ARGENTA (FE)
COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)

ELABORATO : Impatto elettromagnetico cavidotto

FORMATO	CODICE ELABORATO	SCALA
A1	FL_MOL_R.14 - Allegato 3	VARIE

COMMITTENTE:
MOLINELLA ENERGY S.R.L.
Via Morgone n.14 – 40062 Molinella (BO)
P.I. 04243221209

PROGETTISTI:

Flo.Ren S.R.L.
Via Giorgio Baglivi 3 - 00161 Roma (RM)
P.IVA e C.F. 14140331001
info@floreweb.com

PALMA INVESTIMENTI e SERVIZI S.r.l.
Viale del Monte Opilio, 24 - 00184 Roma (RM)
P.IVA e C.F. 10530381002
info@palmainvestimenti.it

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	05-26	
REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
V.S.	F.D.	F.G.C.