

CAVIRO

EXTRA

POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO:		ALLEGATO:	ELABORATO:
<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA RETE FOGNARIA</p>		2	4
		SCALA:	
NOME FILE	CODICE COMMESSA	DATA PROGETTO:	
A02E04RTFOGR01-CVR_FACOM_PD	CVR_FACOM_PD	DICEMBRE 2018	

<p>PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA</p>  <p>STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 Via N. Copernico n° 99 - 47122 Forlì Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310 - Email: info@lspstudio.it - www.lspstudio.it</p> <p>ING. ENNIO SPAZZOLI INGEGNERE LAUREA SPECIALISTICA Sezione: A N° 1028 VA</p>	<p>PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA</p>  <p>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI ENERGIA E AMBIENTE</p> <p>tecnico@smea-srl.com</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>SMEA ENGINEERING s.r.l. Via Lorenzo Tabellone 1 47891 Fagnano Rovereto Rep. di San Marino Tel. +378.0549.904547 Fax +378.0549.953530 C.O.E. SM 22124</p> </div> <p>ING. LUCIANO CECCARONI DOTT. ING. Sezione: A N° 446 / A</p>
--	---

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:					
REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	DN	RL	ES	DICEMBRE 2018
01	INTEGRAZIONE COME DA NOTA DEL 18/06/2019	DN	RL	ES	LUGLIO 2019

INDICE

1	PREMESSA	4
2	RETE FOGNARIA DELL'INSEDIAMENTO	5
2.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.2	DESCRIZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO	6
2.3	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI PROGETTO CON IL PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA AZIENDALE	7
2.4	VERIFICA DEL RISPETTO PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA	9
3	PIANO DI GESTIONE DEI PIAZZALI	10
4	VERIFICA DELLE QUOTE DEI PIAZZALI	11
5	DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE	15
6	GESTIONE DI ACQUE DA EVENTI METEORICI ESTREMI	16

1 PREMESSA

La società Caviro Extra spa è titolare di un insediamento ubicato in Comune di Faenza, in via Convertite n. 8.

Le attività della Caviro Extra spa sono normate dalla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), provvedimento di nr. 2580 del 24/08/2015 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Ravenna - Settore Ambiente e Suolo, per il complesso IPPC Caviro Extra SpA.

Nell'ambito di una migliore valorizzazione delle biomasse vegetali e dei fanghi, si rende necessario realizzare un potenziamento della fase ossidativa del depuratore aziendale mediante l'inserimento di una fase Anammox. Contestualmente è prevista la realizzazione di nuovi piazzali sui quali verrà posizionato un impianto per la produzione di biosolfato gestito da terzi.

2 RETE FOGNARIA DELL'INSEDIAMENTO

L'intervento di progetto prevede la urbanizzazione di un lotto di terreno ad oggi non utilizzato. Si rende quindi necessario realizzare nuovi piazzali sui quali viene ubicato l'impianto e i relativi stoccaggi.

In funzione delle operazioni, dei depositi e delle lavorazioni svolte sui piazzali si ritiene opportuno realizzare una rete fognaria per la intercettazione delle acque di dilavamento.

La rete fognaria di progetto si distingue in rete fognaria acque bianche, che intercetta e gestisce le acque che piovono sulle coperture dei due nuovi edifici di progetto, e in rete fognaria nera, che raccoglie e gestisce le acque di pioggia che dilavano i piazzali di deposito delle biomasse e dei fanghi.

Tutte le acque raccolte dalla rete fognaria nera di progetto saranno trattate presso l'esistente impianto di depurazione presente nel complesso IPPC.

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli interventi di progetto sono conformi alla normativa tecnica vigente, ed in particolare:

- D. Lgs. 152/2006, recante "Normativa in materia ambientale";
- Delibera di Giunta Regionale n° 1860 del 18/12/2006 recante "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n° 286 del 14/02/2005";
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 286 del 14/02/2005 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne".
- Direttiva della Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003

- Delibera Interministeriale 04/02/1977 Allegato 5
- Piano Stralcio Bacino Senio così come integrato a seguito della “Variante ai Piani Stralcio finalizzata al coordinamento con il Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA”

2.2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

Sulla base della gestione dei piazzali, che prevede la presenza pressoché continuativa nel tempo di biomassa soggetta a dilavamento, si ritiene che la gestione dei piazzali debba essere ricondotta alla casistica di piazzali soggetti a dilavamento.

La rete fognaria pertanto sarà strutturata in maniera tale da raccogliere tutte le acque che dilavano i piazzali e recapitarle a trattamento presso l'esistente impianto di depurazione presente nel complesso IPPC.

Per entrambi i comparti ad uso piazzale, le acque di dilavamento provenienti dalla rete fognaria sono convogliate ad una centrale di sollevamento di nuova costruzione (CS11), del tipo completamente interrata e quindi al depuratore.

La centrale di sollevamento è di nuova costruzione ed avrà le dimensioni in pianta di 2 m x 2 m, profondità 4 m, all'interno della quale saranno alloggiate le elettropompe.

Le acque raccolte dalla centrale di sollevamento CS11 saranno pompate direttamente all'impianto di depurazione aziendale.

2.3 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI PROGETTO CON IL PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA AZIENDALE


Caviro Extra SpA ha presentato in data 25/06/2008 il piano di adeguamento della rete fognaria aziendale ai sensi della DGR 285/2005 e 1860/2006 (rif. vs. prot. 63439 del 14/07/2008), recepito nel provvedimento di AIA nr. 703 del 23/12/2008. Il progetto ha subito modifiche recepite poi nel provvedimento successivo di AIA nr. 1423 del 26/04/2012.

Gli interventi di progetto si integrano con quanto autorizzato nel precedente piano di adeguamento della rete fognaria. Non sono pertanto modificate le attuali gestioni dei piazzali esistenti, vengono aggiunti nuovi piazzali che recapitano direttamente al depuratore aziendale.

Si riporta di seguito lo schema della rete fognaria aziendale aggiornato.

FUNZIONAMENTO IDRAULICO RETE FOGNARIA DI STABILIMENTO – STATO DI PROGETTO

E = Enomondo

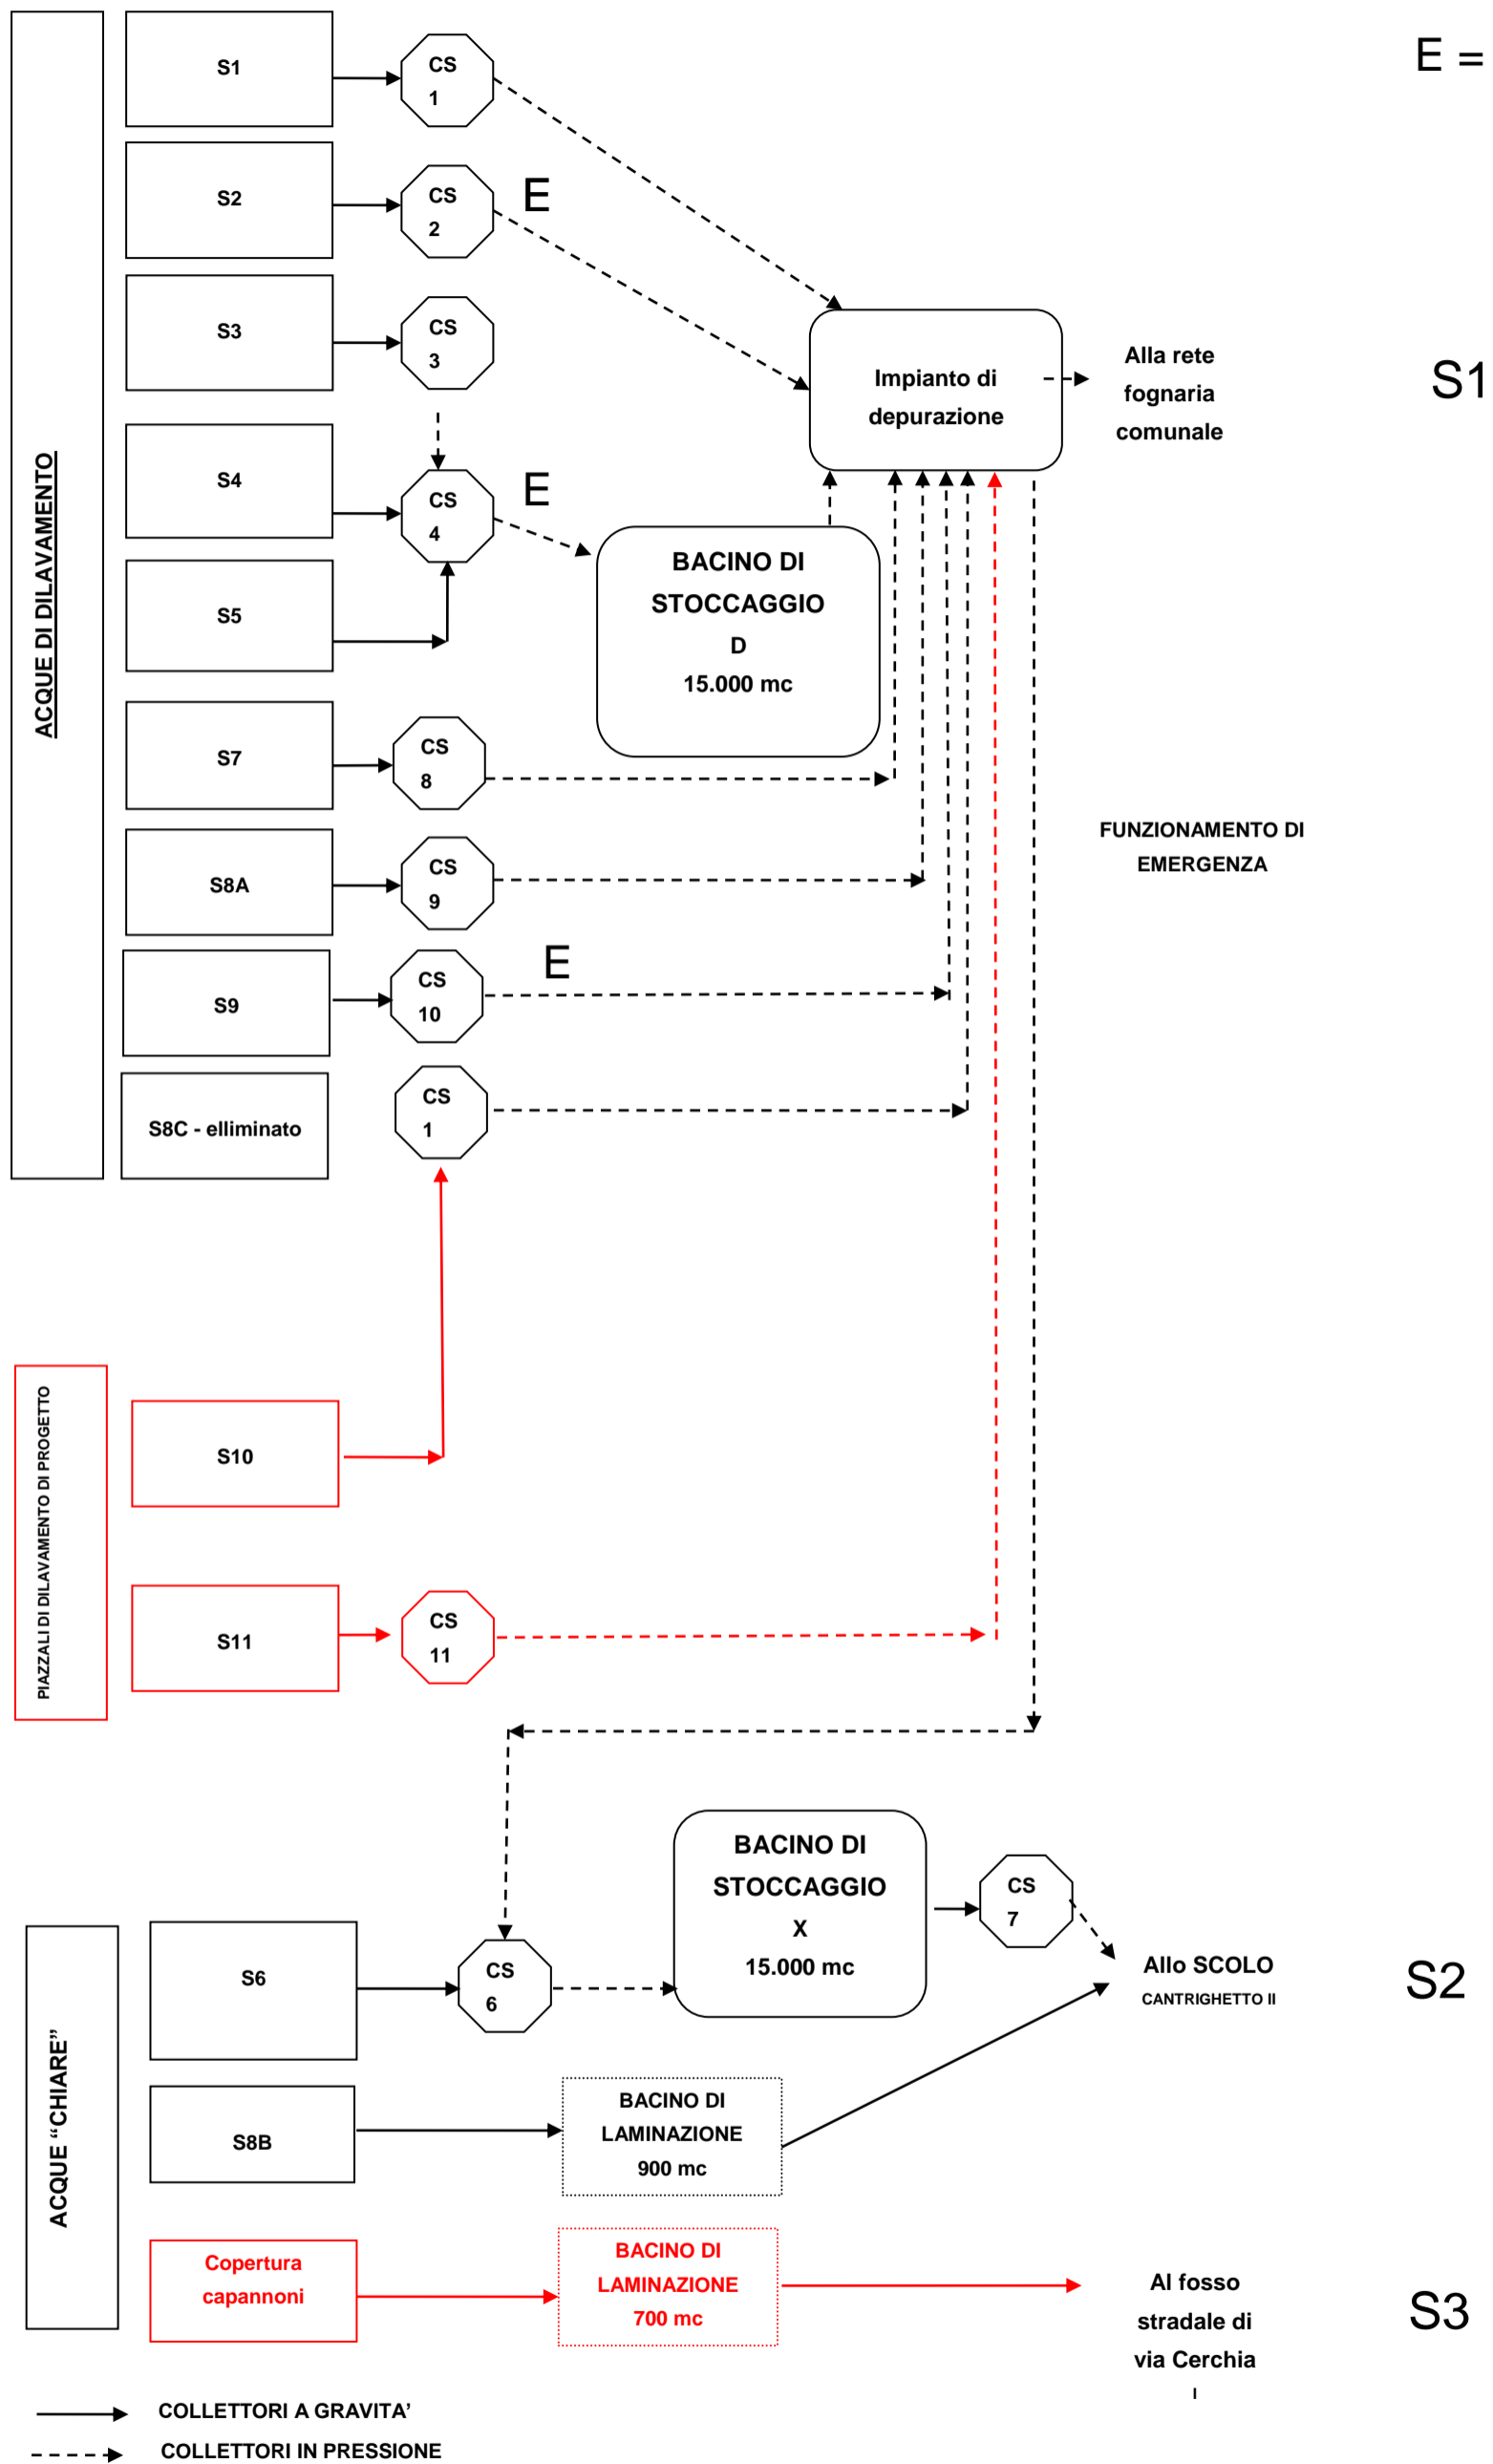

2.4 VERIFICA DEL RISPETTO PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA

Il principio dell'invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo in quell'area.

Il piano di bacino recepisce il principio di invarianza idraulica, rendendone obbligatorio il rispetto nella predisposizione dei piani di livello comunale all'atto di definire gli indici e gli standard urbanistici.

Nel caso in esame tutti i piazzali di nuova costruzione sono dotati di rete fognaria che raccoglie le acque di dilavamento e le conferisce all'impianto di depurazione aziendale. Tali acque successivamente al trattamento vengono inviate alla rete fognaria comunale. L'impianto di depurazione aziendale è in grado di garantire l'effetto di laminazione previsto dalla normativa.

3 PIANO DI GESTIONE DEI PIAZZALI

Caviro si impegna a gestire i piazzali pavimentati secondo il seguente piano operativo di gestione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla D.G.R. 1860/2006.

I piazzali dell'insediamento possono essere così suddivisi:

Denominazione	Gestione	Tipologia acque	Recapito
P3	Stoccaggi biomasse	Dilavamento	Impianto depurazione
P4	Stoccaggi fanghi	Dilavamento	Impianto depurazione

Si precisa che l'insediamento, sempre presidiato da personale, verrà gestito da un addetto impianto al quale verrà affidato, unitamente alla conduzione dell'impianto, il compito di verificare, quotidianamente, l'applicazione delle procedure di gestione degli stoccaggi e delle pulizie.

I piazzali saranno gestiti come sinteticamente riepilogato nella tabella seguente.

Piazzale	Destinazione d'uso	Programmazione pulizia	Verifiche	Monitoraggio scarichi
P3	Stoccaggi biomasse	Quotidiana	Giornaliere a carico dell'operatore di impianto	Analisi mensile acque di scarico in pubblica fognatura
P4	Stoccaggi biomasse	Quotidiana	Giornaliere a carico dell'operatore di impianto	Analisi mensile acque di scarico in pubblica fognatura

4 VERIFICA DELLE QUOTE DEI PIAZZALI

Si allega planimetria con rilievo delle quote del terreno allo stato attuale. Si assume come quota media del piano campagna +0,00 m.

La quota minima del piazzale di progetto è pari a +0,20 m. Nella sezione allegata si evidenzia che la pendenza del piazzale è rivolta verso il perimetro esterno dello stesso. Sul bordo perimetrale del piazzale Caviro procederà alla installazione di pannelli prefabbricati a contenimento delle biomasse/fanghi e retrostante argine in terra sul quale saranno piantumate le essenze vegetali arboree ed arbustive a formare barriera verde.

La quota del piano sommitale dell'argine in terra è pari a + 0,40 m., a formare un bacino di raccolta delle acque piovane di dilavamento.

Si riepilogano di seguito alcune osservazioni in merito al rispetto della Direttiva richiamata dalla comunicazione del Consorzio di Bonifica:

- 1) L'area non è perimetrata dalle planimetrie della Direttiva sopra richiamata come area a rischio di esondazione;
- 2) Sul piazzale saranno presenti fanghi (in attesa di essere utilizzati in agricoltura o nell'attività di compostaggio di Enomondo srl), che anche in caso di eventi catastrofici di allagamento non comportano un rischio ambientale per la popolazione. Si ritiene pertanto che i piazzali di progetto non rappresentino una attività soggetta a rischio significativo così come individuato dalla Direttiva sopracitata.
- 3) Il progetto plano-altimetrico dei piazzali è dimensionato in modo che tutta l'acqua di pioggia sia raccolta dalla rete fognaria ed inviata al trattamento presso l'impianto di depurazione aziendale. Questa configurazione, come individuato negli elaborati integrativi allegati alla presente, consente di garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica in quanto l'impianto di depurazione aziendale non scarica in acque superficiali ma in pubblica fognatura ed inoltre fornisce il volume necessario ad attuare la laminazione.

- 4) Si osserva inoltre che sul perimetro del piazzale principale è prevista la costruzione di arginature in terra, che oltre ad avere la funzione di contenimento degli scarti lignocellulosici, può determinare un benefico effetto di protezione del piazzale da eventuali eventi di allagamento.

Si procede al calcolo della pioggia critica della durata di 1 h e tempo di ritorno 50 anni sulla base del metodo di calcolo individuato dalla Direttiva per Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno, del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno n. 1/2 del 25/02/2009.

$$H(\text{TR}) = \text{HMP1} \cdot \text{HR} \cdot \text{ARF} = 30.75 \times 2.075 \times 1 = 63.81 \text{ mm/h}$$

Considerando che il territorio del comune di Faenza è attraversato dalla curva HMP1 di valore pari a 30.75 mm ed individuando il valore HR dall'abaco presente sulla direttiva.

Si applica il metodo razionale per il calcolo della portata alla sezione di chiusura del bacino di progetto determinata dalla pioggia di un'ora con tempo di ritorno pari a 50 anni.

$$Q = C I(\text{Tr}50)A$$

Dove

C = fattore di afflusso

I (Tr50) = intensità di pioggia per durata di 1 h con tempo di ritorno 50 anni = 63.81 mm/h

A = superficie del bacino in ettari

Il fattore di afflusso viene stimato sulla base della seguente formula

$$C = 1/(A^{1/n}) \phi_{\text{med}}$$

Nella quale

n varia da 3 a 5,

$\phi_{med} = 0.90$ per piazzali asfaltati

Pertanto per i due piazzali di progetto si stima la portata in

$Q(\text{piazzale S10}) = 0.109 \text{ mc/sec}$

$Q(\text{piazzale S11}) = 0.205 \text{ mc/sec}$

Il ramo di fognatura alla sezione di chiusura del bacino S11 è previsto in PVC tipo SN 4 Dn 400 mm, posato con una pendenza media del 0.005, che è in grado di smaltire una portata di circa 0.224 mc/sec, come indicato nel seguente schema di calcolo



Portata di una condotta a pelo libero

Formula di Chezy con coefficiente scabrezza di Gauckler-Strickler

$$v = k R^{2/3} i^{1/2}$$

Legenda

- D = Diametro interno del canale circolare - (es. 0.25)
- w = Livello percentuale di riempimento nel canale - (es. 50)
- i = Pendenza del canale - (es. 0.005)
- Q = Portata nella condotta
- k = Coefficiente di scabrezza - Vedi tabella

D m

w %

i m/m

k

Q m³/s

Tabella coefficienti scabrezza di Gauckler-Strickler	
Tubi Pe, PVC, PRFV	$k = 120$
Tubi nuovi gres o ghisa rivestita	$k = 100$
Tubi in servizio con lievi incrostazioni o cemento ord.	$k = 80$
Tubi in servizio corrente con incrostaz. e depositi	$k = 60$
Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo	$k = 40$

Le cifre decimali devono essere separate dal punto e non dalla virgola.
Prima del punto occorre sempre digitare una cifra (ad es: 0.2).

Analogamente il ramo di fognatura alla sezione di chiusura del bacino S10 è previsto in PVC tipo SN 4 Dn 300 mm, posato con una pendenza media del 0.01, che è in grado di smaltire una portata di circa 0.147 mc/sec, come indicato nel seguente schema di calcolo



Portata di una condotta a pelo libero

Formula di Chezy con coefficiente scabrezza di Gauckler-Strickler

D m

w %

i m/m

k

Q m³/s

$$v = k R^{2/3} i^{1/2}$$

Legenda

D = Diametro interno del canale circolare - (es. 0.25)

w = Livello percentuale di riempimento nel canale - (es. 50)

i = Pendenza del canale - (es. 0.005)

Q = Portata nella condotta

k = Coefficiente di scabrezza - Vedi tabella.

Tabella coefficienti scabrezza di Gauckler-Strickler

Tubi Pe, PVC, PRFV	k = 120
Tubi nuovi gres o ghisa rivestita	k = 100
Tubi in servizio con lievi incrostazioni o cemento ord.	k = 80
Tubi in servizio corrente con incrostaz. e depositi	k = 60
Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo	k = 40

Le cifre decimali devono essere separate dal punto e non dalla virgola.

Prima del punto occorre sempre digitare una cifra (ad es: 0.2).

5 DIMENSIONAMENTO TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE

Lo scarico delle acque bianche S3 di progetto viene dimensionato per rispettare il requisito previsto dalle norme di bacino, ovvero di poter scaricare 15 lt/sec x Ha.

Nel caso in oggetto la superficie dei tetti è pari a circa 15.500 mq, pertanto la massima portata scaricabile nel reticolo idrografico superficiale è pari a 23.25 lt/sec.

Si prevede l'utilizzo di una tubazione diam. 160 mm che con un battente massimo di 1,0 m è in grado di scaricare una portata di circa 22 lt/sec.

6 GESTIONE DI ACQUE DA EVENTI METEORICI ESTREMI

Con riferimento alla tavola della rete fognaria in revisione 02 si osserva che lo stabilimento è dotato di una rete fognaria interna che invia tutte le acque dei piazzali al trattamento presso l'impianto di depurazione aziendale.

L'esistente scarico S2, previsto ed autorizzato per scaricare le acque di pioggia dei piazzali puliti, al momento non risulta utilizzato per esigenze aziendali.

L'intervento di progetto prevede l'attivazione di un nuovo scarico in acque superficiali, denominato S3, che recapiterà le acque dei tetti dei nuovi edifici, previa laminazione, al fosso stradale di via Cerchia.

Tutte le acque che ricadono invece sui piazzali sono gestite internamente e non vi è possibilità che tali acque possano fuggire verso il reticolo superficiale. E' infatti prevista una perimetrazione con argini in terra a chiusura idraulica dell'intera area ex podere Spadazza, come indicato nella tavola sopra richiamata.

Nel caso in oggetto la superficie dei tetti è pari a circa 15.500 mq, pertanto la massima portata scaricabile nel reticolo idrografico superficiale è pari a 23.25 lt/sec.

Si prevede l'utilizzo di una tubazione diam. 160 mm che con un battente massimo di 1,0 m è in grado di scaricare una portata di circa 22 lt/sec.