

RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

r_emiro.Giunta - Prot. 08/03/2022.0237447.E

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI SARMATO

Soggetto proponente: RF-SIRIO SRL

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale

ai sensi della L.R. n°4/2018

e dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Istanza di Autorizzazione Unica

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n° 387 e ss.mm.ii.

PARCO SOLARE FOTOVOLTAICO DA 7,67 MW

CASCINA AGAZZARA – STRADA SP 37

COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA 1°CONFERENZA DEI SERVIZI

**CODICE DOCUMENTO: 30320_SCHEDA DEI VINCOLI NEL COMUNE DI
BORGONOVO VAL TIDONE**

SISTHEMA ENGINEERING S.R.L.
Società di Ingegneria Integrata
via Bottonaga, 4
25125 Brescia, (Bs) - Italia


Tel.: +39 030 2420815
+39 030 2420061
Fax: +39 030 2475735

info@sisthemaengineering.it
www.sisthemaengineering.it

capitale sociale 30.000 € i.v.
cod.fisc./p.iva: 03195310176
R.S. Trib.Bs 49413
R.E.A.: 339335

Nella scheda dei vincoli contenuta nel presente documento vengono riportati i vincoli potenzialmente interferenti con il tracciato dell'elettrodotto MT in progetto nel Comune di Borgonovo Val Tidone.

Di seguito viene riportato un'estratto della **tavola A2.1 del PTCP "ASSETTO VEGETAZIONALE"** in cui è stato riportato il tracciato dell'elettrodotto interrato in progetto e i punti di presa da cui sono state scattate le fotografie contenute nella scheda dei vincoli.

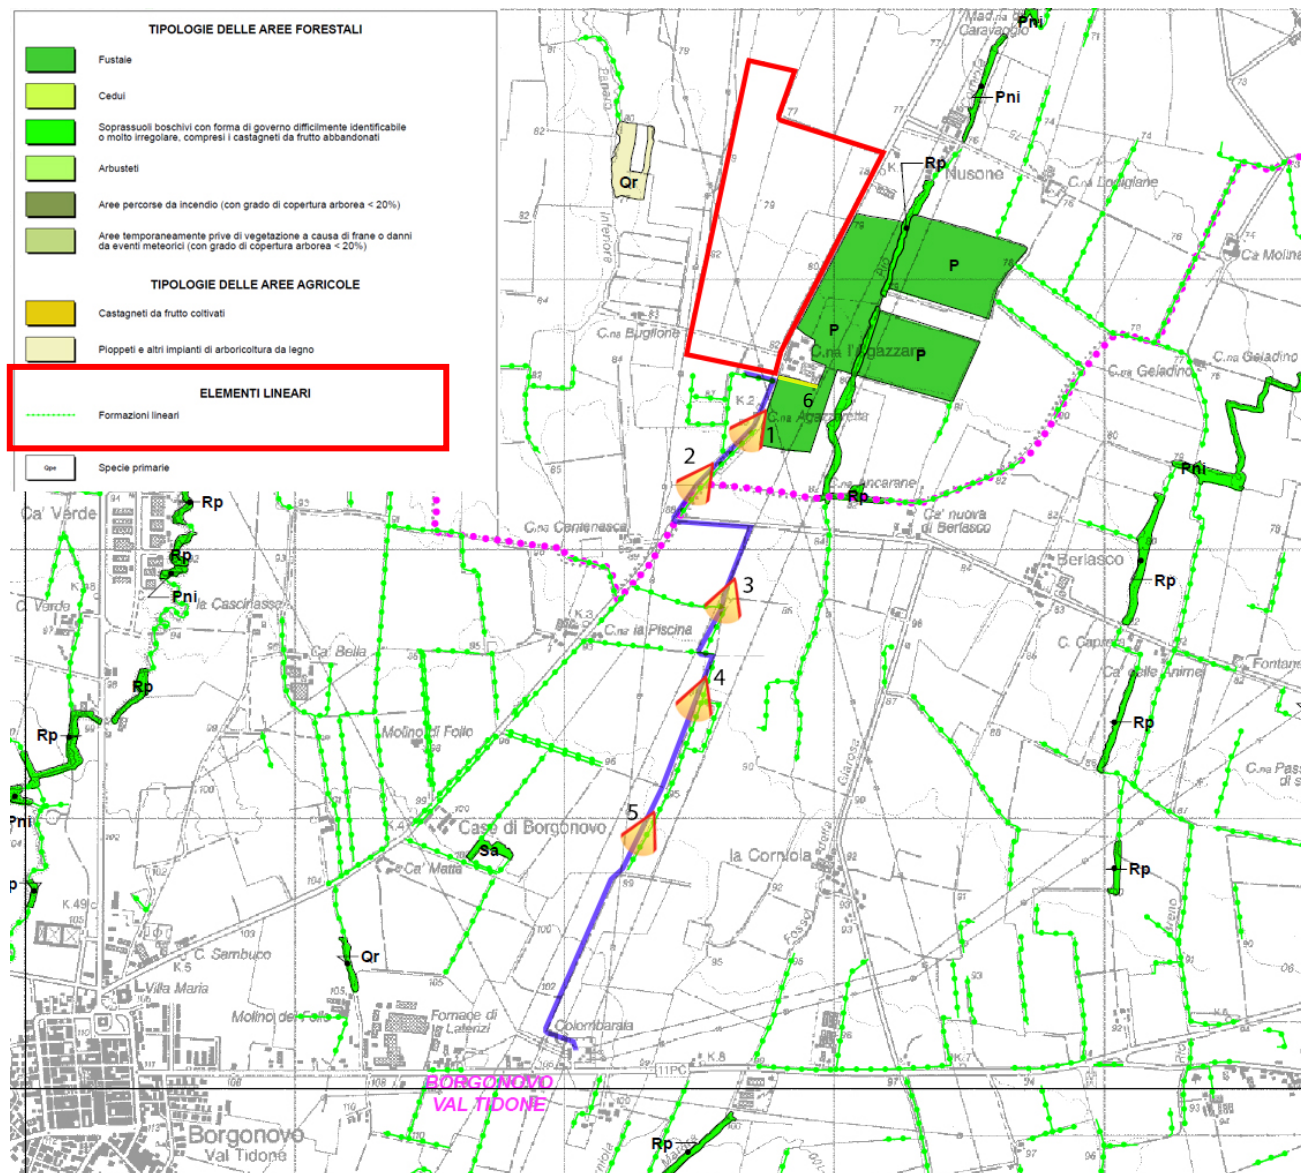

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67
MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA
CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA'
CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO
(PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS

cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 2 di 12





RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

Nella tabella viene riportata l'indicazione sintetica del tipo di vincolo, il riferimento normativo del vincolo all'interno del PTCP, e/o della normativa nazionale e all'interno dello strumento urbanistico Comunale, e la documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e la gestione dell'interferenza con l'elettrodotto in progetto.

TUTELE TERRITORIALI, PAESISTICHE E GEOAMBIENTALI

VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Esemplari arborei singoli, in gruppi isolate o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari.	PTCP, Parte 2°, Titolo I, capo 2°, Art. 10, 11	Art. 17 PSC
FOTOGRAFIA	INTERFERENZA CON L'ELETTRODOTTO IN PROGETTO	
3 		
Passaggio dell'ettrdotto in lato sinistro, procedendo in direzione della cabina primaria di consegna, della strada Bianca in comune di Borgonovo Val Tidone, senza l'interessamento degli elementi lineari.		

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS

cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 3 di 12

4



Passaggio dell'ettrdotto in lato sinistro, procedendo in direzione della cabina primaria di consegna, della strada Bianca in comune di Borgonovo Val Tidone, senza l'interessamento degli elementi lineari.



RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

5



Passaggio dell'elettrodotto su particella 83, foglio 13 del comune di Borgonovo Val Tidone, sulla quale sussiste un accordo bonario tra la società proponente e la Azienda Agricola Case Chiapponi S.S, proprietaria del terreno in oggetto.


PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS

cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 5 di 12

SISTEMA DEI VINCOLI TERRITORIALI: INTERFERENZA CON RETE GAS ESISTENTE

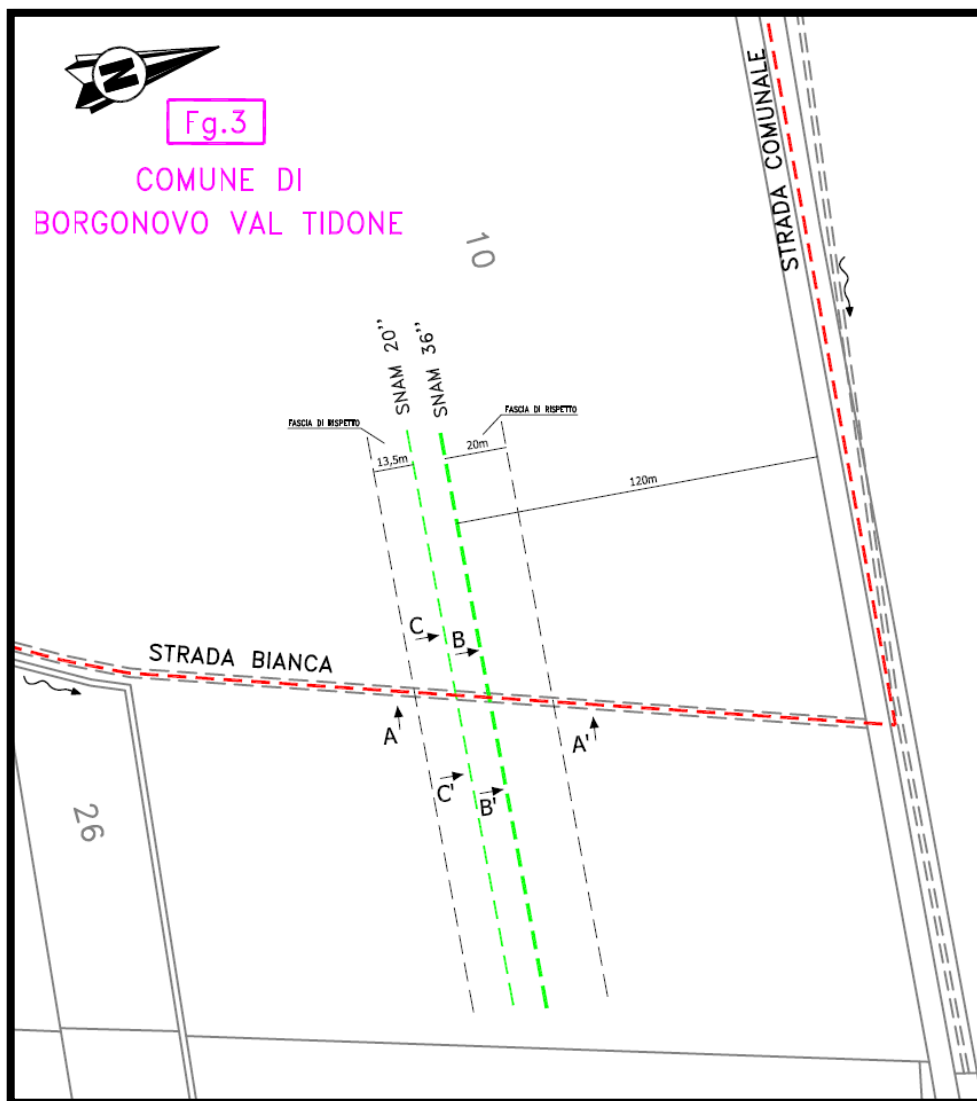

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)


RISCONTRO ALLA PRIMA CDS

cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 6 di 12

SISTEMA DEI VINCOLI TERRITORIALI:

VINCOLI IDRAULICI: ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON RETICOLO IDRAULICO CONSORTILE CON ELETTRODOTTO MT INTERRATO IN COMUNE DI SARMATO

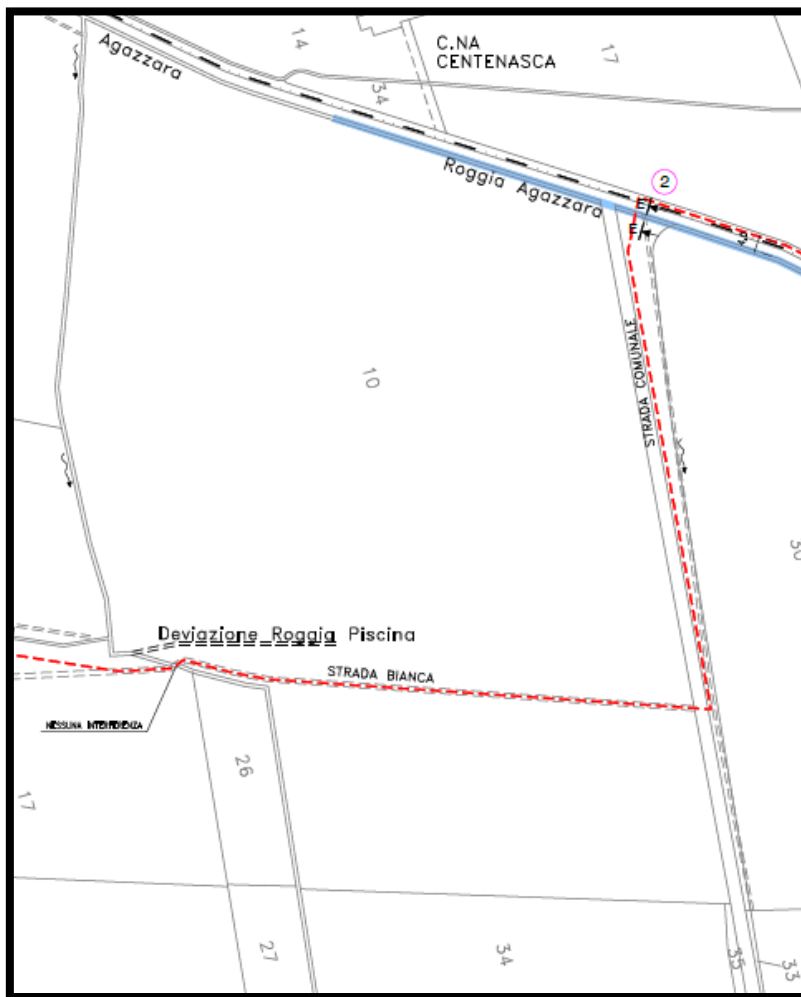

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS


cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 8 di 12



RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Attraversamento Roggia Agazzara	R.D. 523/1904, art. 96	-
FOTOGRAFIA	INTERFERENZA CON L'ELETTTRODOTTO IN PROGETTO	
	SEZ.E-E' 	
L'attraversamento con la roggia Agazzara avverrà rispettando le modalità condivise con il Consorzio di Bonifica di Piacenza.		

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS


cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 9 di 12



RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

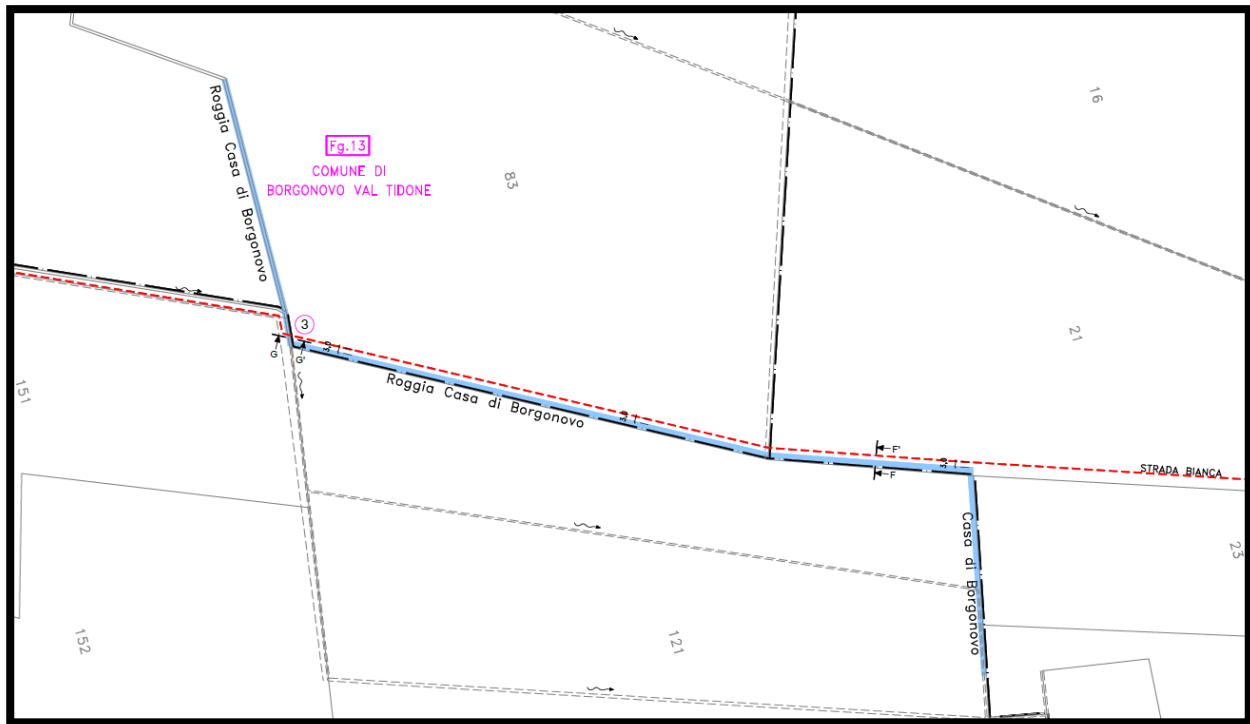

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS


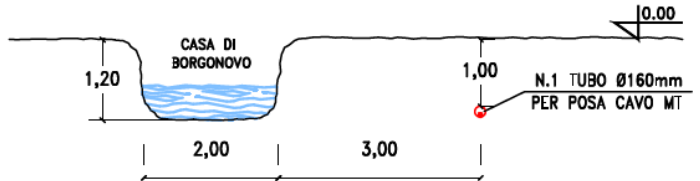
cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 10 di 12



RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Parallelismo con Roggia Casa di Borgonovo	R.D. 523/1904, art. 96	-
FOTOGRAFIA	INTERFERENZA CON L'ELETTTRODOTTO IN PROGETTO	
	<p>SEZ.F-F'</p> 	
Il parallelismo con la Roggia Casa di Borgonovo avverrà rispettando le modalità condivise con il Consorzio di Bonifica di Piacenza.		

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS


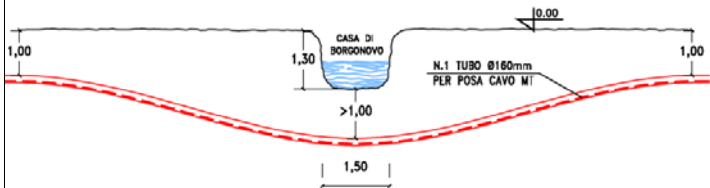
cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 11 di 12



RF-SIRIO SRL

Via Bottonaga, 4
25125 Brescia (BS) ITALY

VINCOLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Attraversamento Roggia Casa di Borgonovo	R.D. 523/1904, art. 96	-
FOTOGRAFIA	INTERFERENZA CON L'ELETTTRODOTTO IN PROGETTO	
	<p>SEZ.G-G'</p> 	
Il parallelismo con la Roggia Casa di Borgonovo avverrà rispettando le modalità condivise con il Consorzio di Bonifica di Piacenza.		

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "RF SIRIO" DI POTENZA PARI A 7,67 MWp E RELATIVO ELETTRODOTTO PER LA CONNESSIONE ALLA RTN, SITO IN LOCALITA' CASCINA AGAZZARA NEL COMUNE DI SARMATO (PC)

RISCONTRO ALLA PRIMA CDS

cod. com.: 30320
cod. serv.: RISCONTRO
PRIMA CDS
cod. doc.: SCHEDA VINCOLI
BVT

file:
30320_CHIARIM
ENTI POST 1
CDS_SCHEDA
VINCOLI_BVT
Pag. 12 di 12