



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 08/01/2026
DI-CEOR/C.RE/RIC. Prot. 3
EAM105329

Spett.
ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Via Giardini, 472/L
41124 Modena (MO)
PEC: aomo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: LR 4/2018, Art. 20 - Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto denominato "impianto solare agrivoltaico con potenza pari a 24 MW" in Via Valle Bassa, nel Comune di Novi di Modena (MO) e relative opere di connessione anche nel Comune di Carpi (MO), proposto da LIO ENERGY TAURUS S.R.L.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART.15 L.R. 4/18) – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO AL PUBBLICO

Metanodotti: 4100333 Derivazione Bassa Modenese DN 150
4104345 Allacciamento Comune di Moglia DN 100

Facciamo seguito e riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 19/11/2025.0205384.U inviataci mezzo PEC il 19/11/2025 e alla conseguente Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi in data 11/12/2025, per rilevare che la documentazione inviata alla scrivente Società non consente, peraltro, una compiuta valutazione dell'interferenza.

Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo che le opere indicate interferiscono con i nostri preesistenti metanodotti sopra citati.

Vi invitiamo, pertanto, a far tenere alla scrivente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- *Progetto in scala adeguata (1:2000-1:500/1200), con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati, firmato da tecnico abilitato, compreso eventuali opere accessorie;*
- *Sezioni specifiche dei punti di interferenza con metanodotto Snam Rete Gas precedentemente individuato/picchettato. Nel caso siano anche previsti tratti di servizi annessi all'opera principale posti in parallelismo, occorre che sia indicata la distanza minima dal nostro metanodotto e la lunghezza del tratto in affiancamento e/o parallelismo, mantenendo una distanza di 11 metri per parte con qualsiasi tipo di opera da doversi realizzare (elaborato NOV-101000-R);*
- *Relazione tecnica sulle interferenze elettromagnetiche che l'impianto solare agrivoltaico, i relativi elettrodotti e la relativa stazione elettrica di trasformazione di nuova realizzazione eserciteranno sulla condotta Snam Rete Gas tenendo conto della*

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
[Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:Pec.centroreggioemilia@pec.snam.it)

Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio





superficie massima della griglia di terra della stazione elettrica, planimetria dell'area, valore complessivo della resistenza della rete di terra della stazione elettrica, tensione totale della rete di terra, valore della massima corrente di guasto a terra nella stazione elettrica e tempo di eliminazione del guasto e resistività del terreno;

- *Relazione sulle modalità tecniche di controllo della posizione plano-altimetrica della testa di trivellazione, per quanto riguarda gli attraversamenti da realizzarsi in TOC;*
- *Dichiarazione di responsabilità sulle tolleranze dei sistemi di controllo riferite allo specifico stato dei luoghi, tenuto conto delle eventuali interferenze, per gli attraversamenti da realizzarsi in TOC;*
- *Infine gli attraversamenti in TOC saranno da realizzarsi mantenendo una distanza minima di 2,50 m tra gli estradossi affacciati del Vs. e del Ns. sottoservizio, mantenendo una distanza di almeno 10 metri tra il punto di lancio e quello di uscita della TOC rispetto all'asse del metanodotto (elaborato NOV-101100-R).*

Vi ribadiamo, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia di servitù di oltre mt. 11,00 senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società.

Resta, pertanto, inteso che, in difetto, riterremo il proponente del procedimento in oggetto, fin da ora, responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, ci è gradita l'occasione per porgere,



Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Distretto Centro Orientale
Trasporto

Manager Centro di Reggio Emilia
Edoardo Portaccio

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio


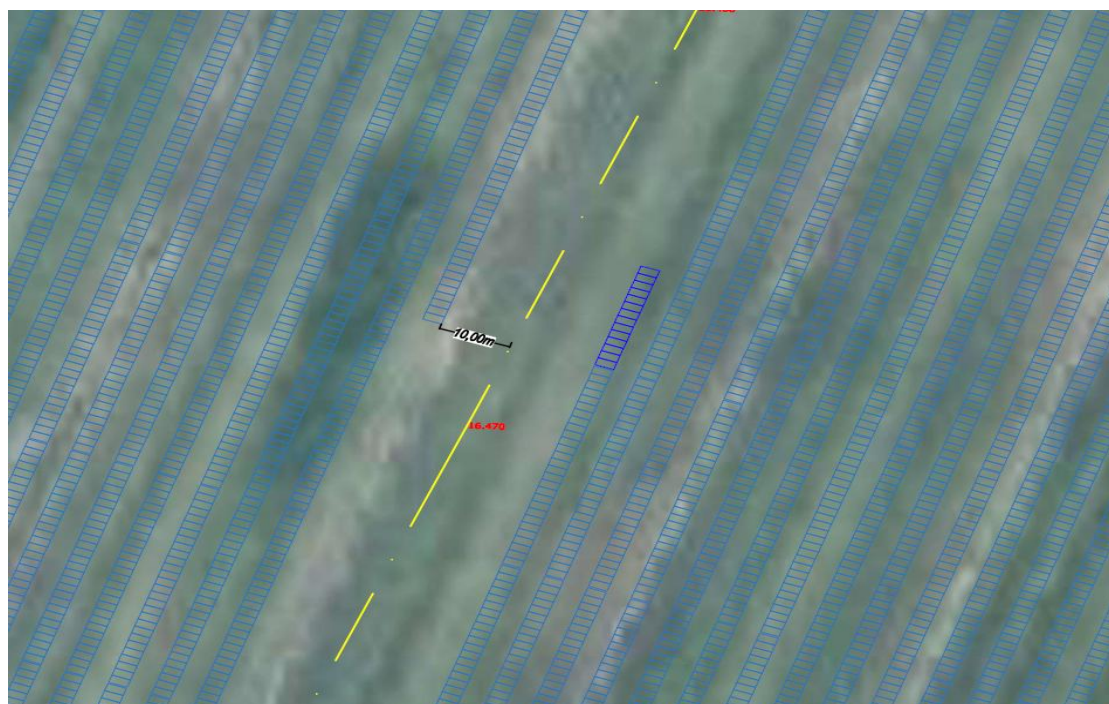
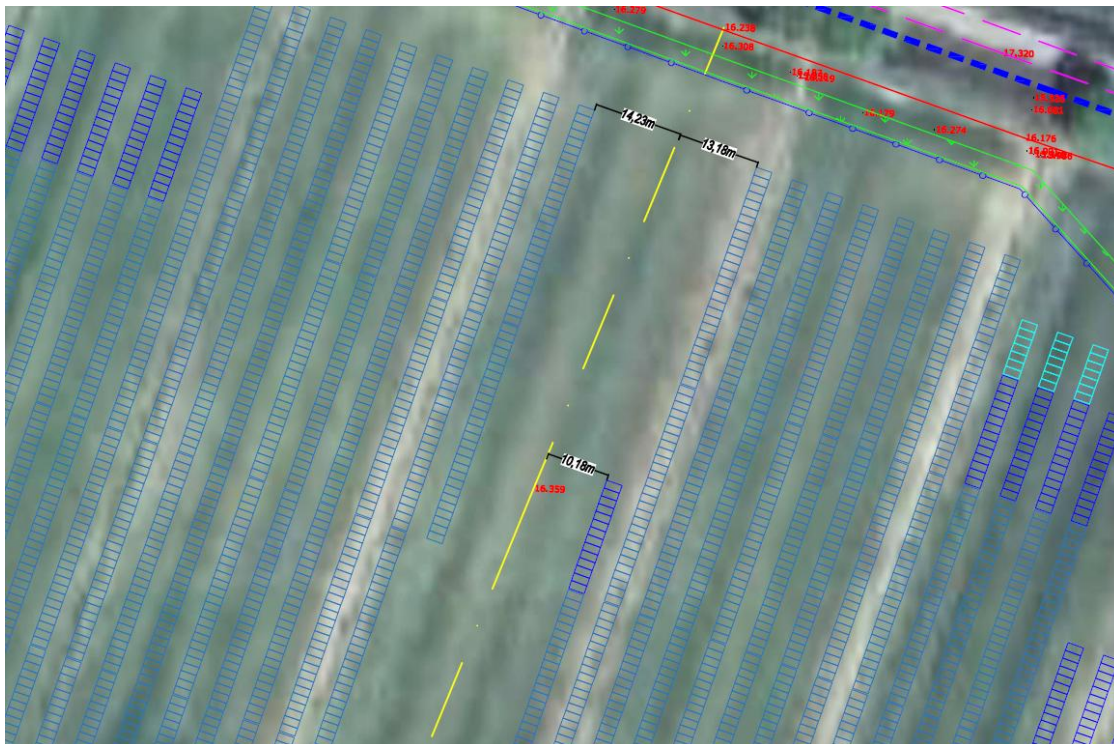


Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it

Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world

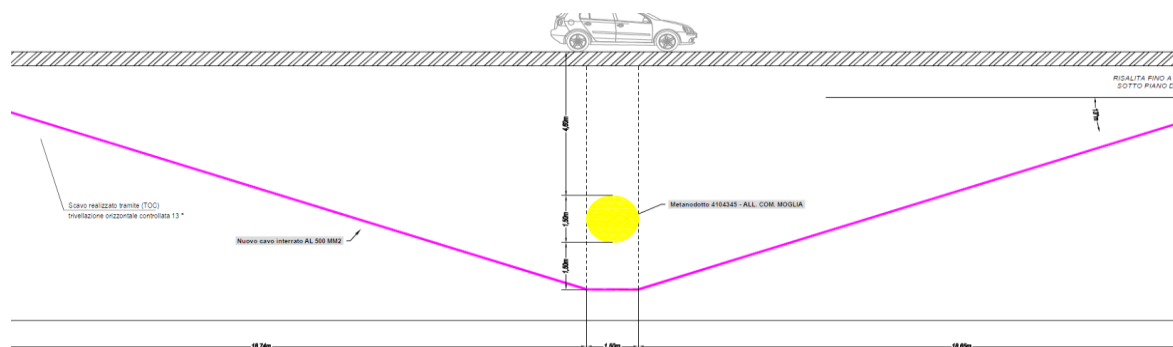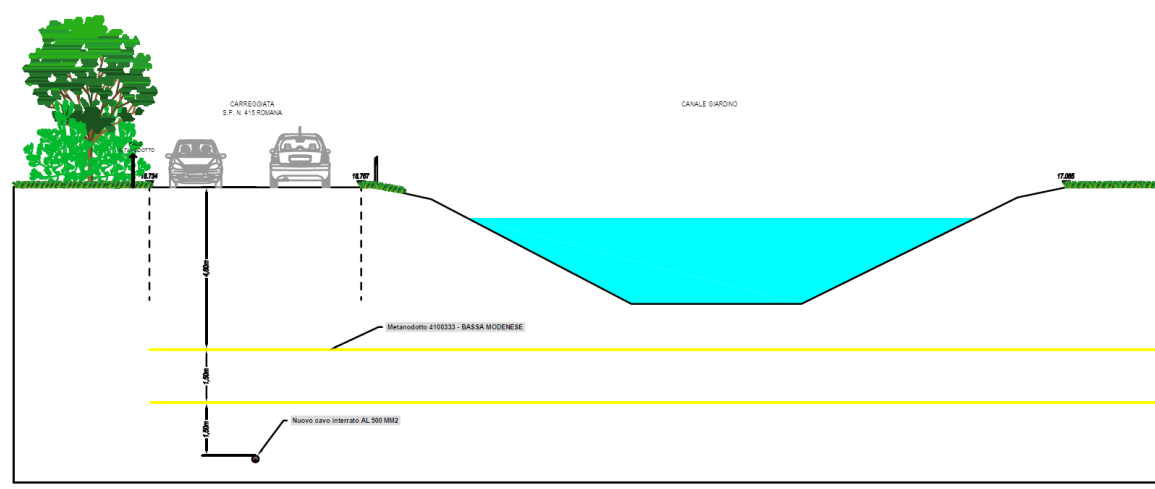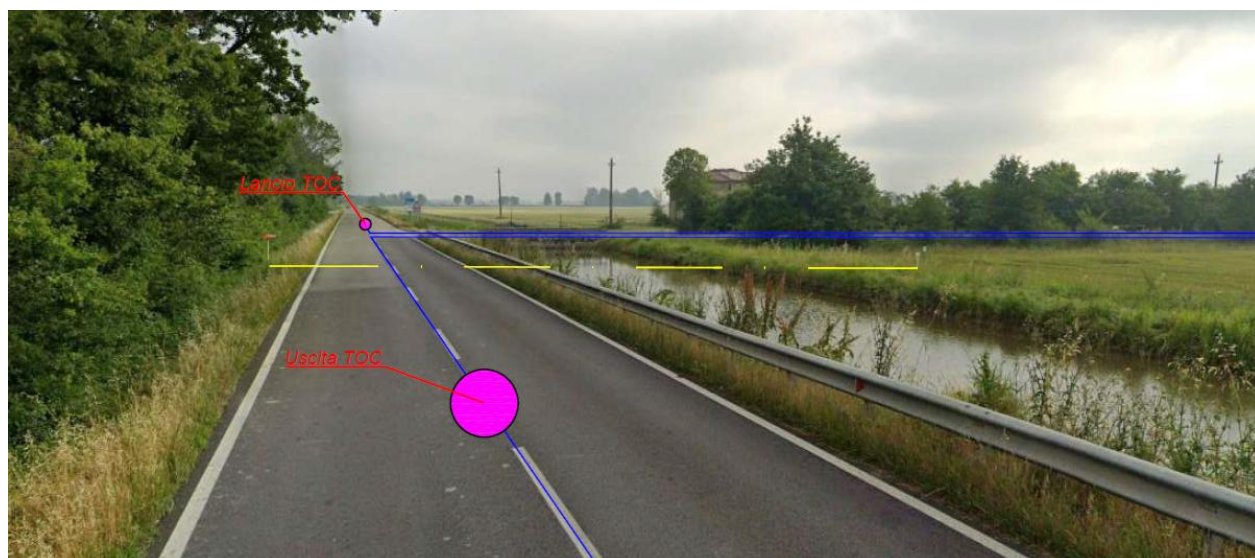

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia
Tel. Centralino 0522/55.80.50
Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
[Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it](mailto:Pec.centroreggioemilia@pec.snam.it)


Snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



energy to inspire the world



Scala 1:100

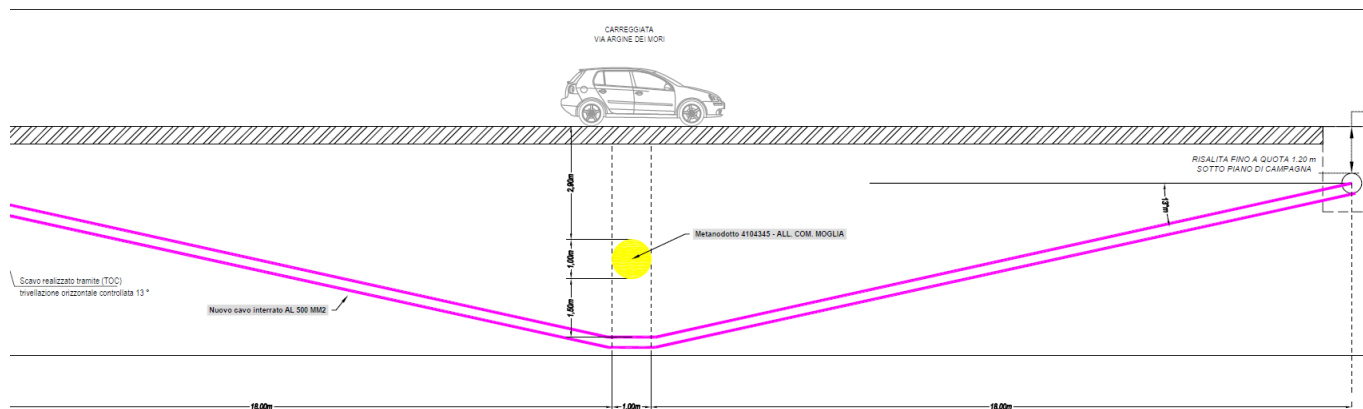

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
 Via L. Pasteur 10/A
 42122 – Reggio Emilia
 Tel. Centralino 0522/55.80.50
 Fax: 0522/55.81.54
www.snam.it
 Pec. centroreggioemilia@pec.snam.it

Snam rete gas S.p.A.
 Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
 Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
 di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
 R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
 Società con unico socio