

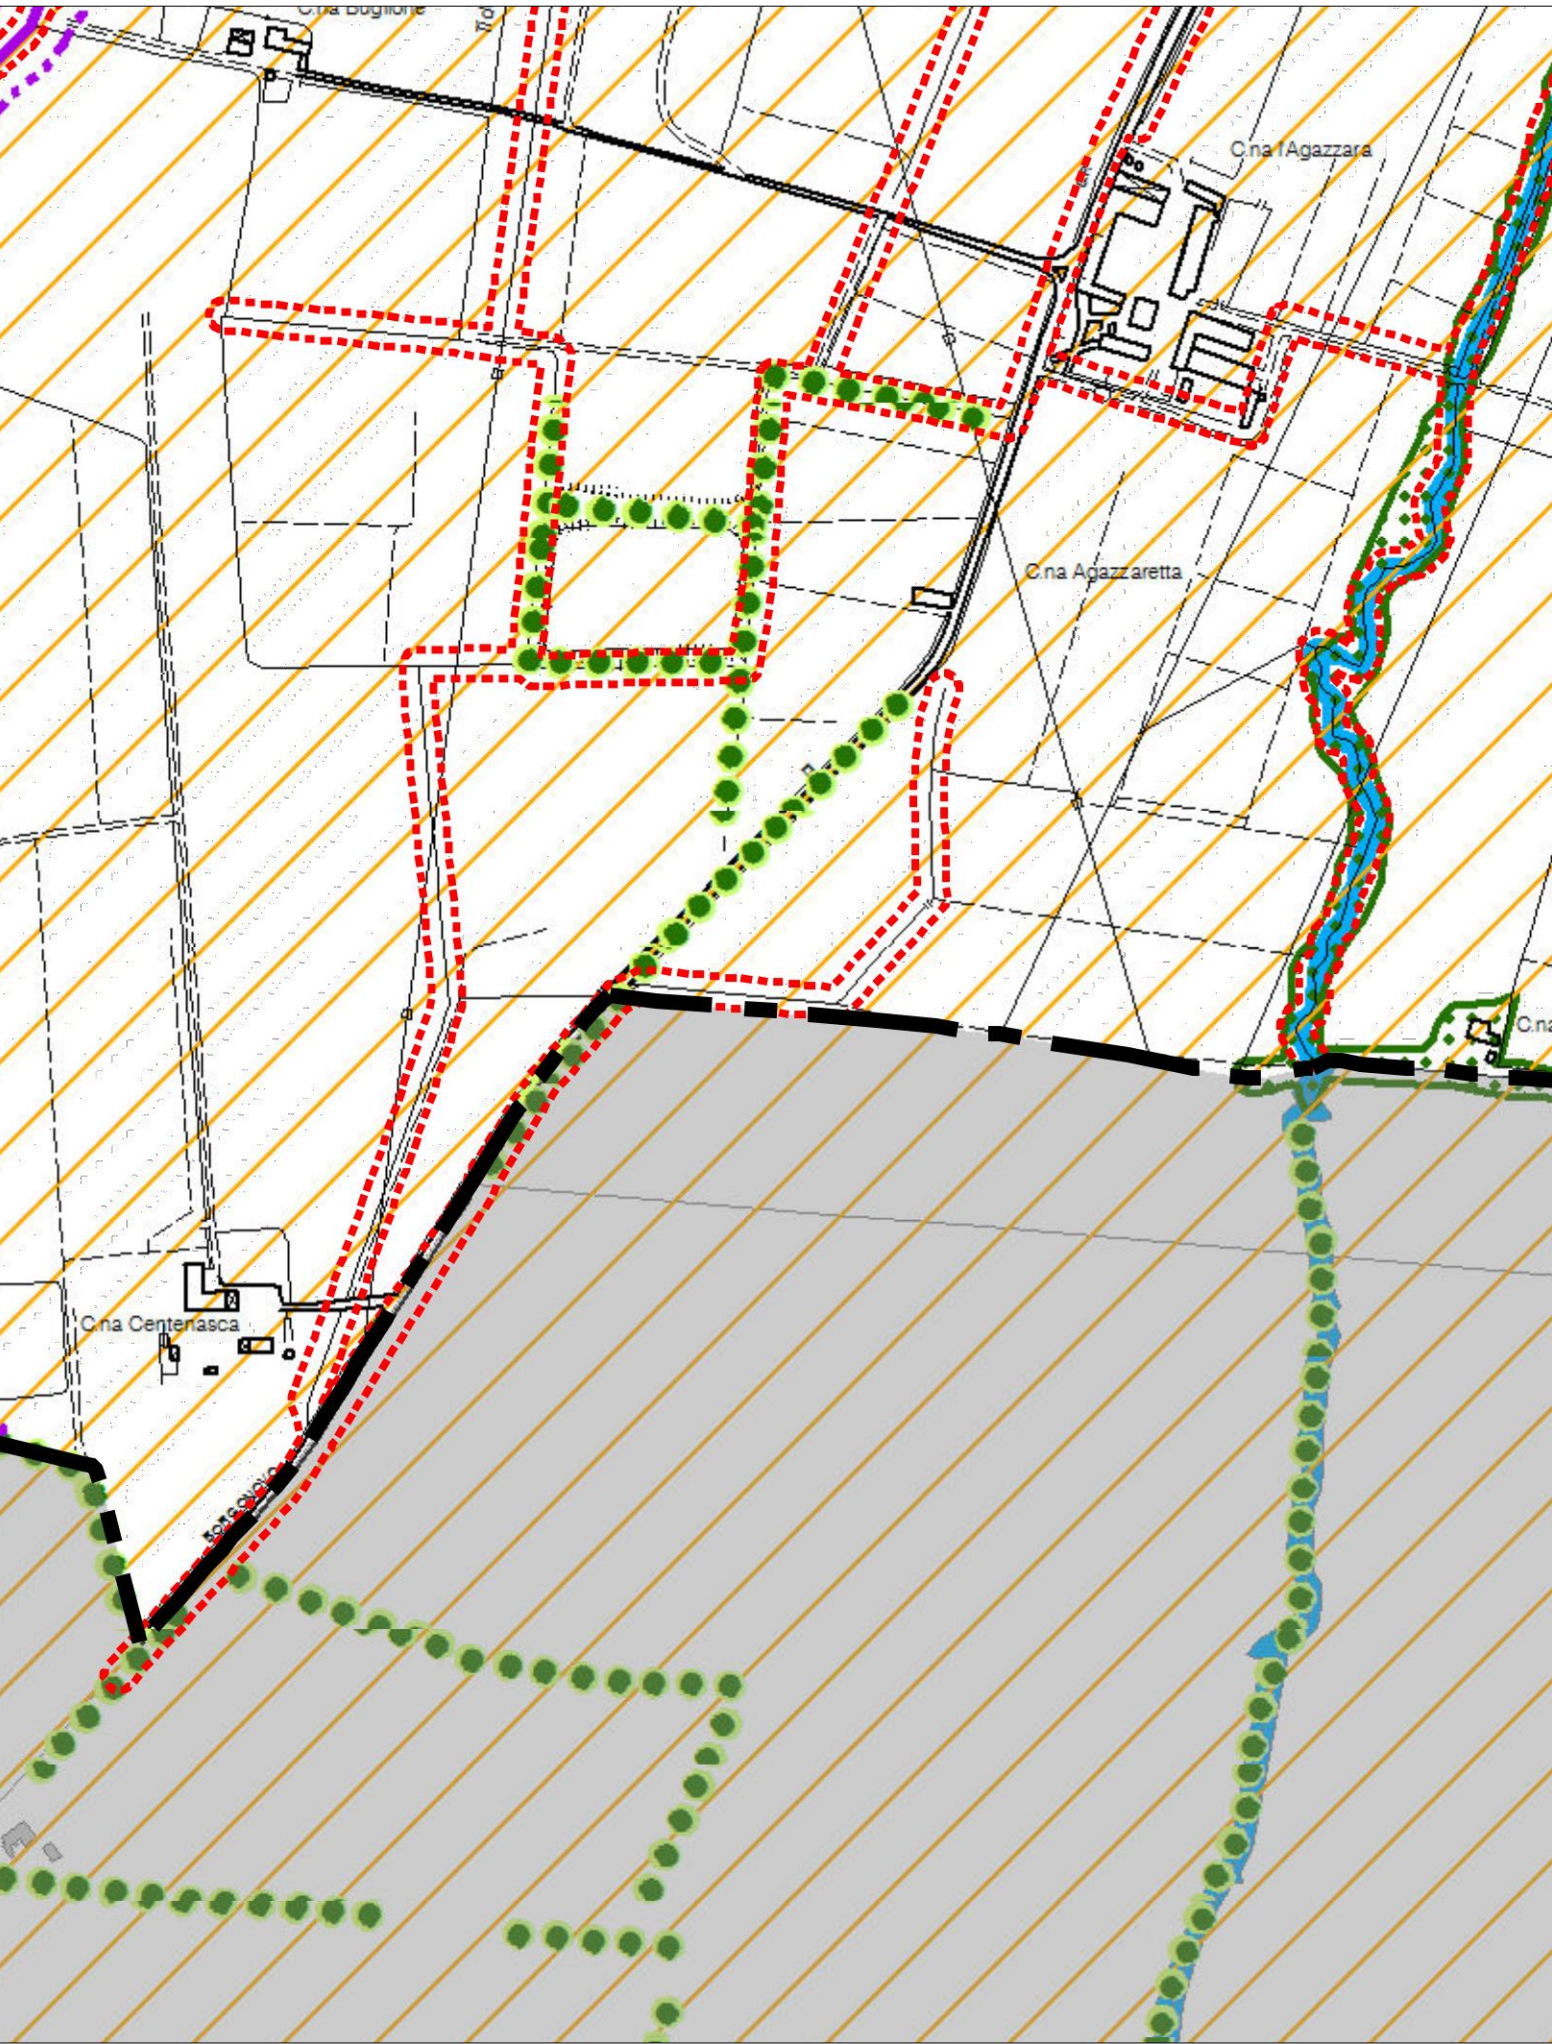


ESTRATTO PSC TAV.06: STATO VIGENTE - 1:5000

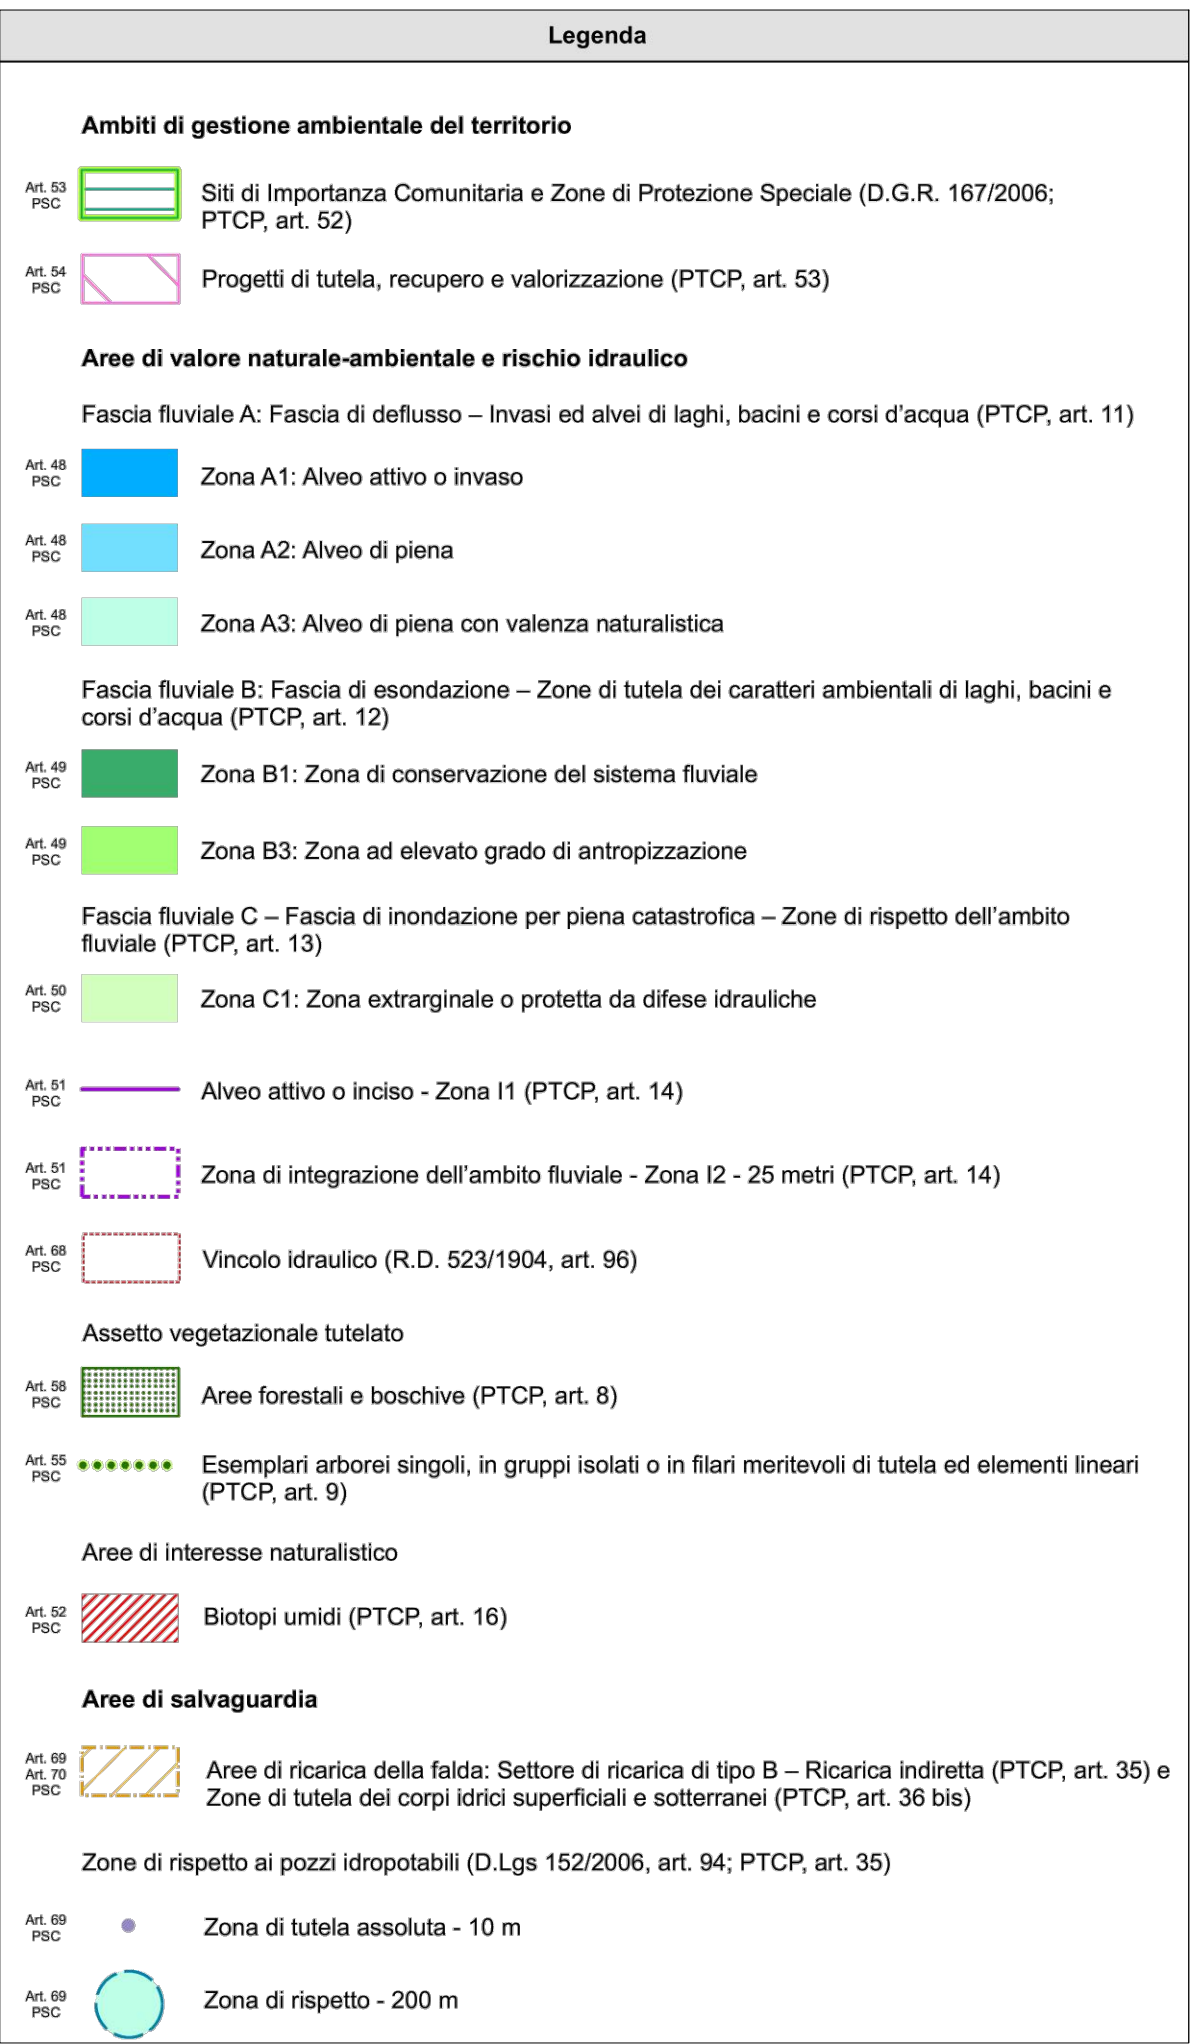


ESTRATTO PSC TAV.06: STATO VARIATO - 1:5000

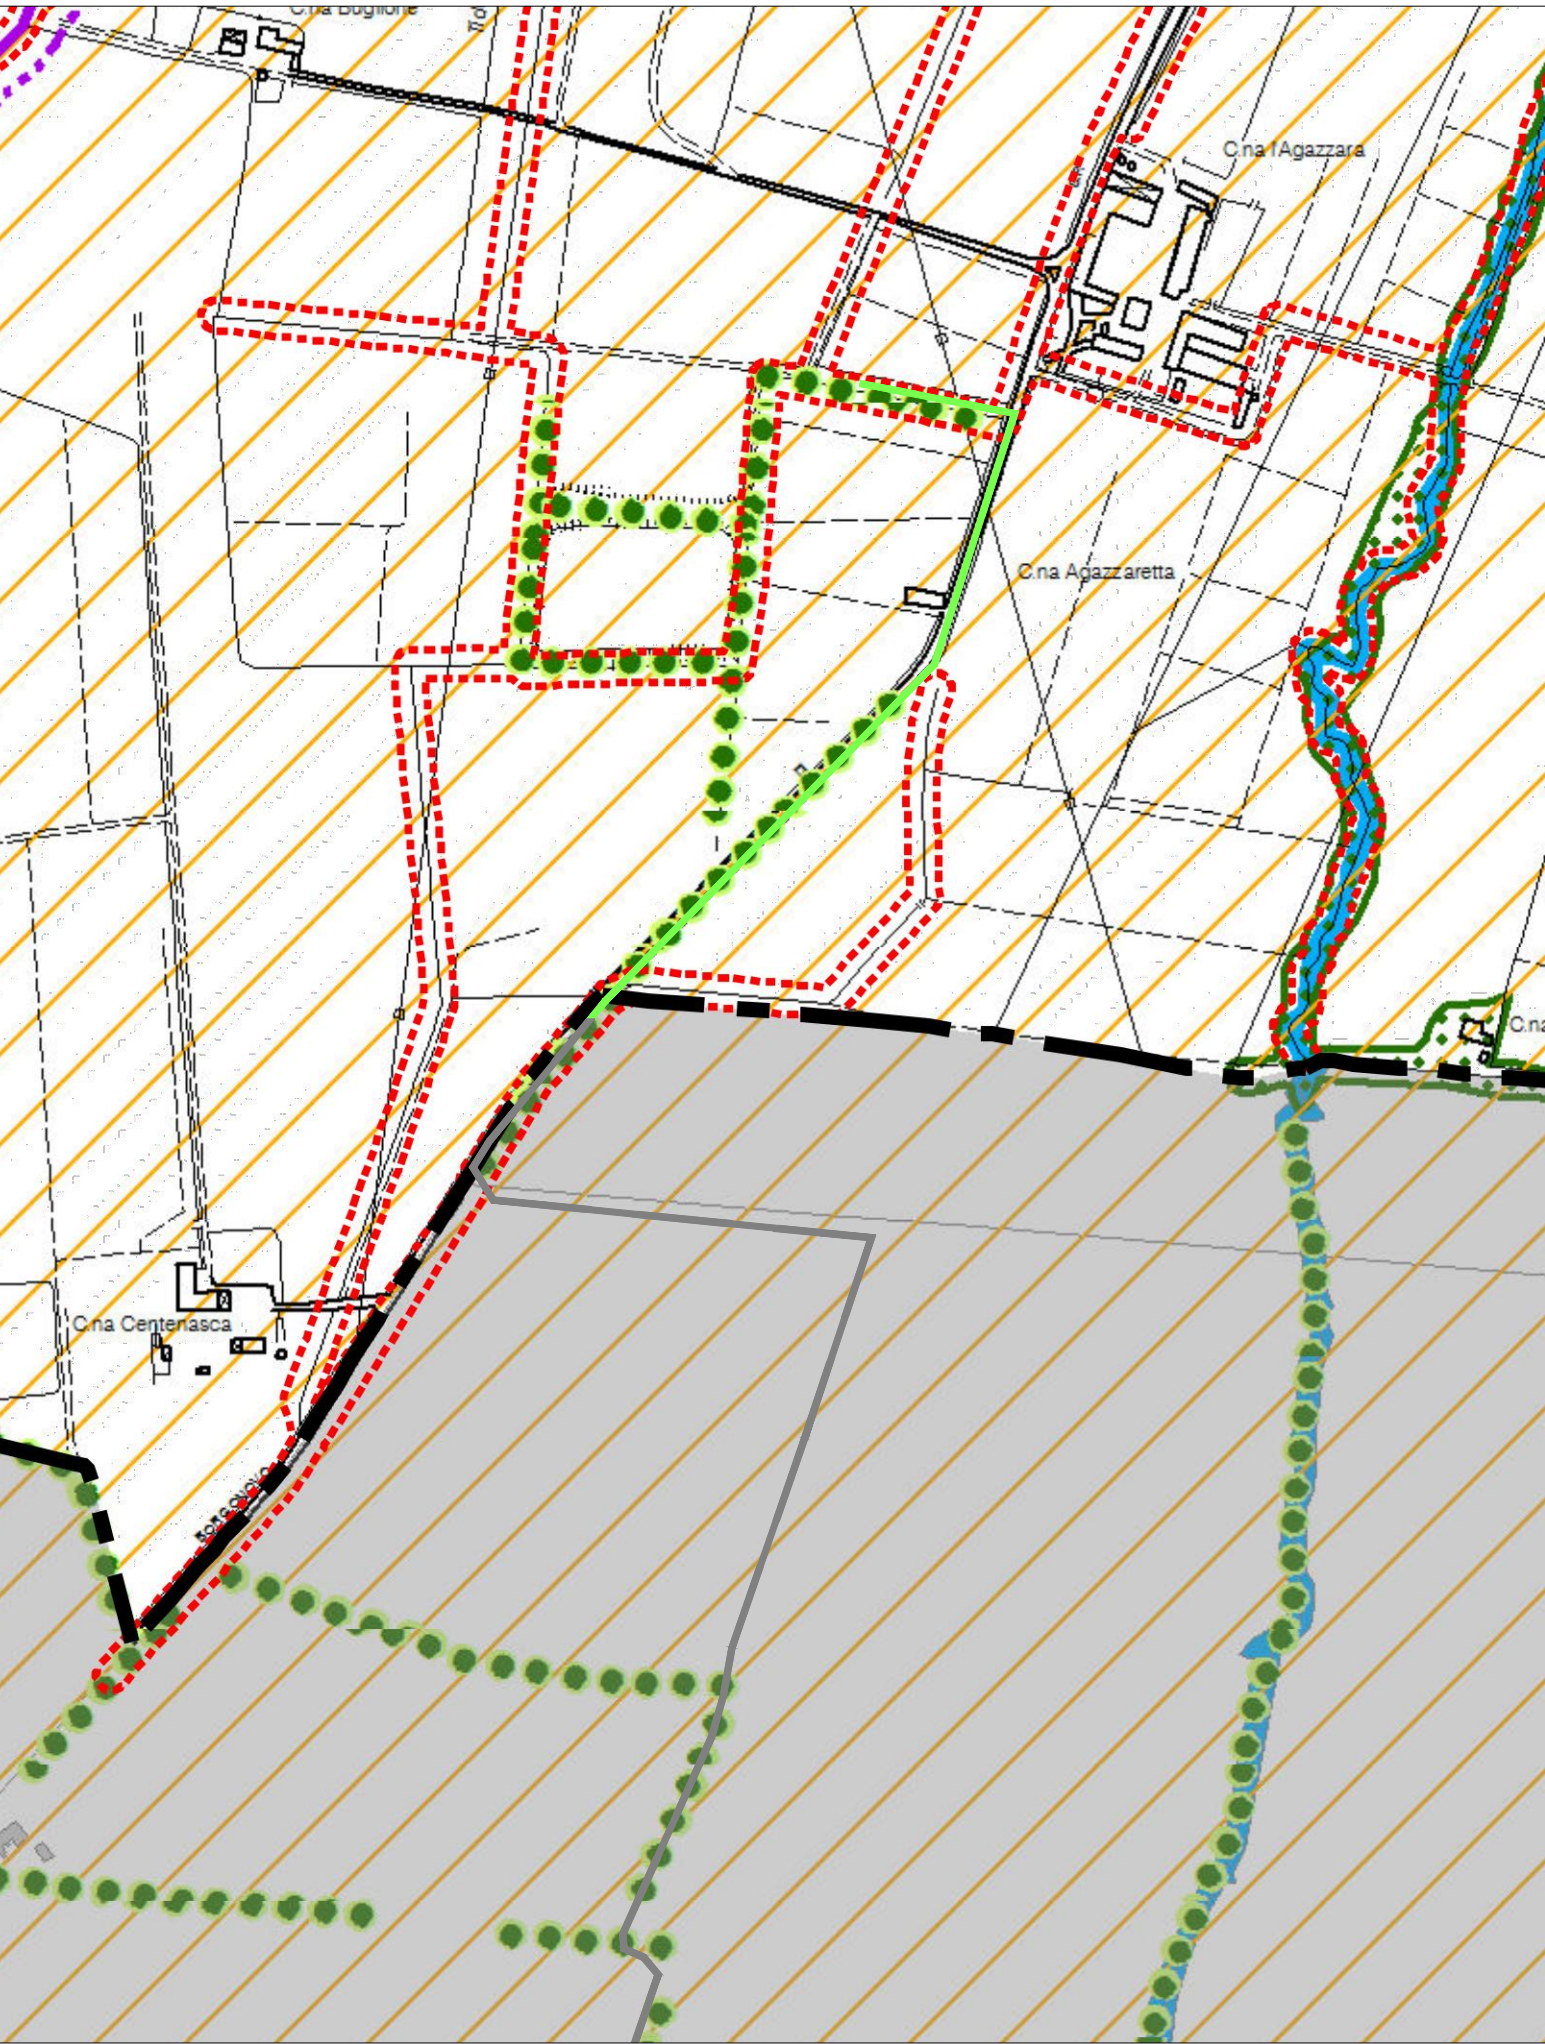

ESTRATTO PSC TAV.08: STATO VIGENTE - 1:5000



ESTRATTO PSC TAV.08: STATO VARIATO - 1:5000

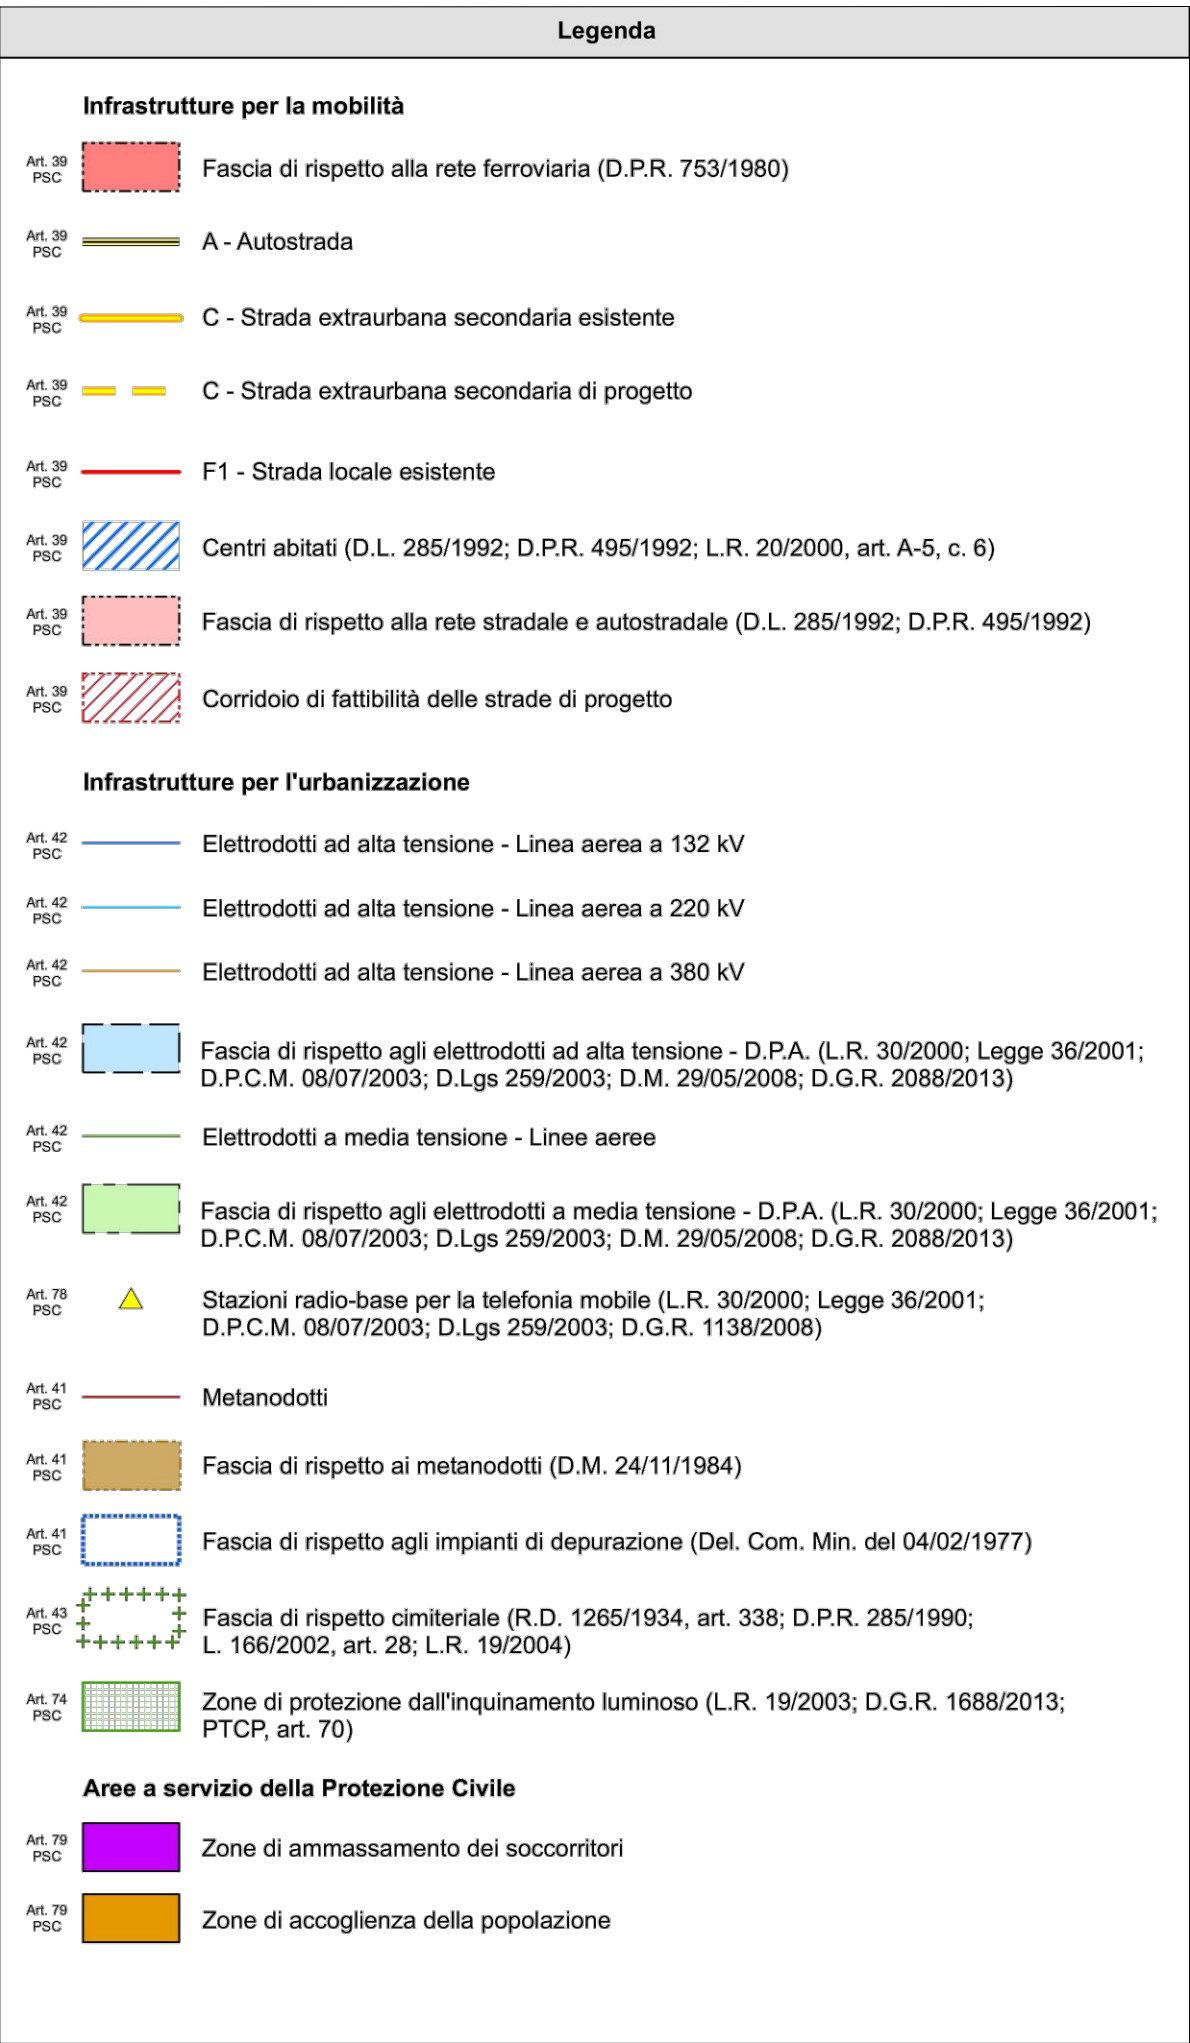

Progetto elettrodotto MT interrato con relativa fascia di asservimento pari a 2m per lato

## COMUNE DI SARMATO


Provincia di Piacenza

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale  
ai sensi della L.R. n°4/2018 e dell'art. 27 bis D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.  
Istanza di Autorizzazione Unica  
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n° 387 e ss.mm.ii

Proponente

**RF-SIRIO SRL**

Via Bottonaga 4  
25125 BRESCIA (BS)  
P.Iva / C.F. 04214170989



Progetto

Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra denominato "RF SIRIO" di potenza pari a 7,67 MWp e relativo elettrodotto per la connessione alla RTN

Descrizione

**RISCONTRO ALLE INDICAZIONI/RICHIESTE CONTENUTE NELLA VERIFICA DI COMPLETEZZA DEL FASCICOLO REGIONALE 1317/17/2021 (VIA) PAUR**

Ubicazione intervento

**Località Cascina Agazzara, presso SP37 - Comune di Sarmato (PC)**

Progettazione



**SISTHEMA Engineering**

**SISTHEMA ENGINEERING S.R.L.**  
Società di Ingegneria Integrata  
4, via Bottonaga  
25125 Brescia, (Bs) - Italia



Codice documento

**30320\_T111**

Titolo documento

**ESTRATTO TAV.06,08 PSC: STATO VIGENTE E VARIATO CON LOCALIZZAZIONE NUOVO ELETTRODOTTO INTERRATO MT E RELATIVE FASCE DI ASSERVIMENTO**

Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
00	31/03/2021	Prima emissione	FC	PC