




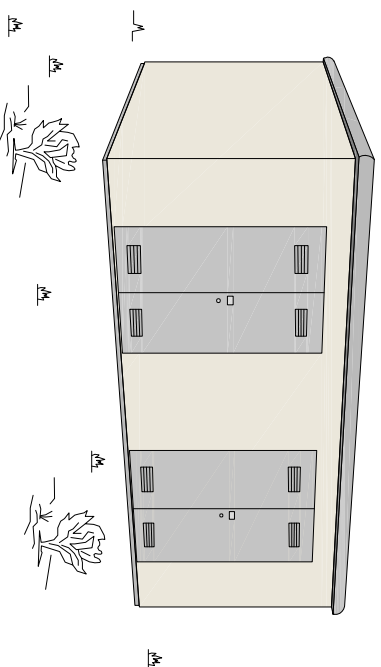

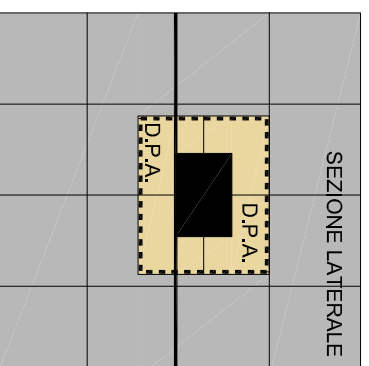


CABINA SECONDARIA ALIMENTATA IN CAVO SOTTERRANEO
- TENSIONE 15KV O 20 KV

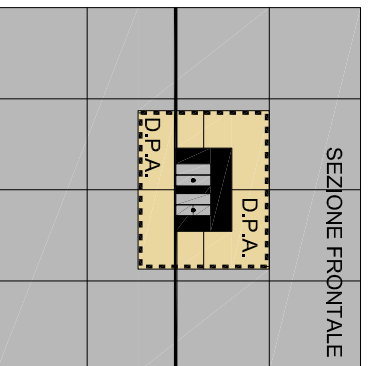

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.



 $< 3 \mu T$
 $> 3 \mu T$
DPA = 2,5 m

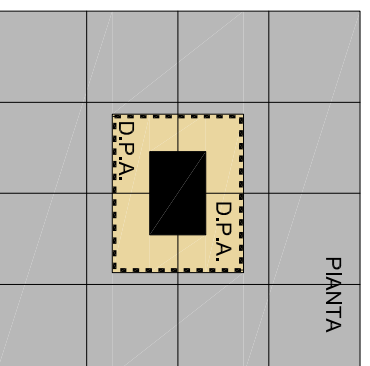

Trattasi di nuova cabina elettrica di consegna
con trasformatore 15/0,4 kV fino a 630kVA.
La struttura sarà progettata e costruita dal cliente