




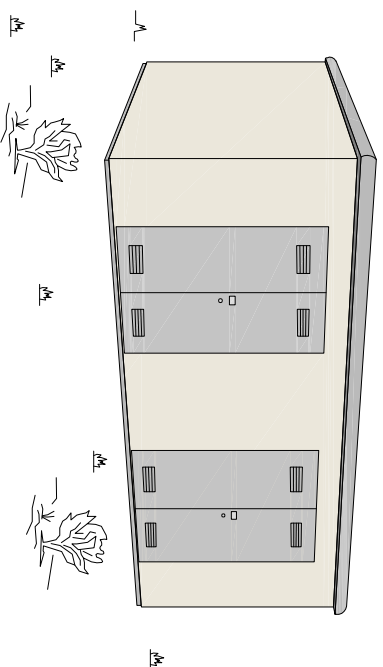

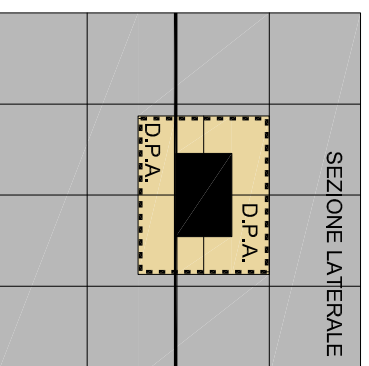

## CABINA SECONDARIA ALIMENTATA IN CAVO SOTTERRANEO - TENSIONE 15KV O 20 KV

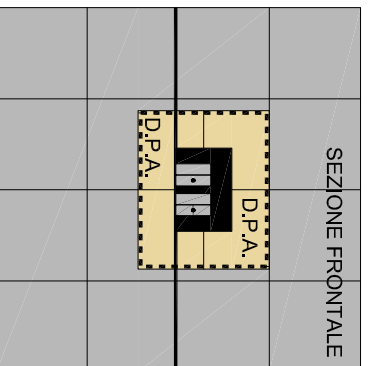


### RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.



  $< 3 \mu T$

  $> 3 \mu T$

DPA = 2,5 m

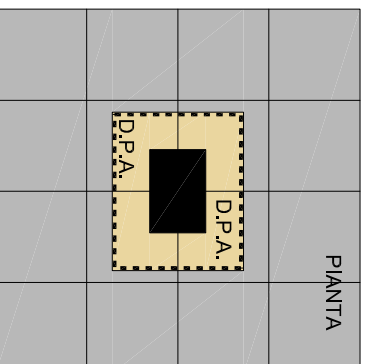

Trattasi di nuova cabina elettrica di consegna  
con trasformatore 15/0,4 kV fino a 630kVA.

La struttura sarà progettata e costruita dal cliente