Opere di connessione su catastale e piano particellare delle servitù - B

Quadrante 6

Il tracciato elettrodotto al punto 30 si immette nella "Strada vicinale Romandina" costeggiando la piastra P10, per poi fiancheggiare le piastre P11 e P12, percorrendo la medesima strada per circa circa 1 km per poi entrare nella piastra P12. Si richiede per l'intero percorso la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta eccetto i punti sotto indicati in cui si richiede una fascia di servitù di elettrodotto di 5 m a destra e a sinistra.

Dal punto 31 fino al punto 32 per un tratto di circa 120 m e dal punto 33 al punto 34 per un tratto di circa 60m, si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 5m a destra e a sinistra della suddetta per non interferire con le abitazioni presenti in prossimità della strada, in corrispondenza delle case il cavidotto sarà posato ad una profondità maggiore così da ridurre la distanza di prima approssimazione (dpa) riducendo di conseguenza il campo elettromagnetico.

Il tracciato dell'elettrodotto al punto 35 attraversa la strada "Via Carina" per entrare nell Piastra P13

Quadrante 7



Il tracciato elettrodotto dal punto 36 al punto 37 per un tratto di circa 40m attraversa i campi, si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destara e a sinistra della suddetta, e la servitù di esproprio per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta per la particella 80 del foglio Catastale 106 del comune di Finale Emilia.

Al punto 37 il tracciato dell'elettrodotto attraversa in TOC il "Fiume Panaro".

Il tracciato dell' elettrodotto dal punto 38 al punto 39 per un tratto di circa 20m attraversa i campi, si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta, e la servitù di esproprio per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta.

Il tracciato elettrodotto dal punto 39 si immette su strada "Via Rottazzo" fino al punto 44 percorrendola per circa 900m.
Si richiede per l'intero percorso la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta eccetto i punti sotto indicati in cui si richiede una fascia di servitù di elettrodotto di 5 m a destra e a sinistra.

Il tracciato elettrodotto dal punto 40 al punto 41 per un tratto di circa 120m e dal punto 42 al punto 43 per un tratto di circa 90m si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 5m a destra e a sinistra della suddetta per non interferire con le abitazioni presenti in prossimità della strada, in corrispondenza delle case il cavidotto sarà posato ad una profondità maggiore così da ridurre la distanza di prima approssimazione (dpa) riducendo di conseguenza il campo elettromagnetico.

Quadrante 8

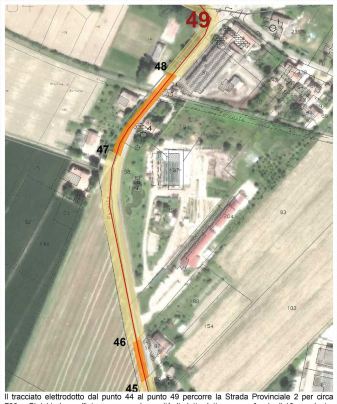

Il tracciato elettrodotto dal punto 44 al punto 49 percorre la Strada Provinciale 2 per circa 786m. Si richiede per l'intero percorso la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta eccetto i punti sotto indicati in cui si richiede una fascia di servitù di elettrodotto di 5 m a destra e a sinistra.
Il tracciato elettrodotto dal punto 45 al punto 46 per un tratto di circa 50m e dal punto 47 al punto 48 per un tratto di circa 115m, si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 5m a destra e a sinistra della suddetta per non interferire con le abitazioni presenti in prossimità della strada, in corrispondenza delle case il cavidotto sarà posato ad una profondità maggiore così da ridurre la distanza di prima approssimazione (dpa) riducendo di conseguenza il campo elettromagnetico.

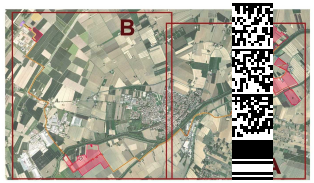

Legenda

- Perimetro delle particelle compromesse
- Area di progetto

CONNESSIONI

- SE di progetto
- Ampliamento SE Massa Finalese
- SSEU - Sottostazione utente
- Cavidotto MT 30kV
- Cavidotto AT 132kV

PROGETTO ELETTRICO

- Cabina di raccolta
- Cabina di trasformazione 30/MT

PIANO PARTICELLARE

- Servitù cantiere 10x20m
- Fascia di rispetto - Servitù di elettrodotto
- Fascia di rispetto - Servitù di esproprio
- Xx Punti di risoluzione interferenze
- N° punto TOC
- trivellazione orizzontale controllata
- Attraversamento TOC

Quadrante 9

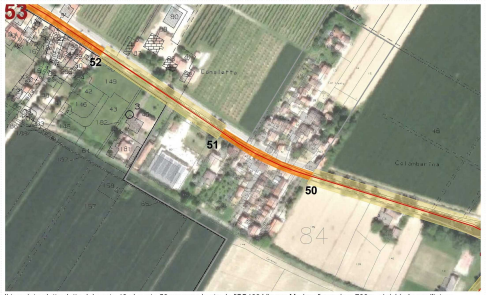

Il tracciato elettrodotto dal punto 49 al punto 53 percorre la strada "SS468 Via per Modena" per circa 700m, si richiede per l'intero percorso la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta eccetto i punti sotto indicati in cui si richiede una fascia di servitù di elettrodotto di 5 m a destra e a sinistra.

Quadrante 10

Il tracciato elettrodotto dal punto 50 al punto 51 per un tratto di circa 12m e dal punto 52 al punto 53 per un tratto di circa 125m,si richiede la servitù di elettrodotto per una fascia di 5m a destra e a sinistra della suddetta per non interferire con le abitazioni presenti in prossimità della strada, in corrispondenza delle case il cavidotto sarà posato ad una profondità maggiore così da ridurre la distanza di prima approssimazione (dpa) riducendo di conseguenza il campo elettromagnetico.
Il tracciato elettrodotto dal punto 53 al punto 55 percorre la strada SS468 Via Cavazzi per 1,6 km, si richiede per l'intero percorso la servitù di elettrodotto per una fascia di 10 m a destra e a sinistra della suddetta

Quadrante 11

Il tracciato elettrodotto al punto 54 attraversa in TOC il "Canale Bonifica" per circa 2

Il tracciato elettrodotto dal punto 55 al punto 56 percorre "Via Cavazzi" per circa 540m si richiede la servitù di elettrodotto per 10m a destra e a sinistra della suddetta.

Il tracciato elettrodotto dal punto 56 al punto 57 percorre Via Valle Acquosa per poi immettersi nella Piastra " P14, si richiede la servitù di elettrodotto per 10m a destra e a sinistra della suddetta.

Quadrante 12

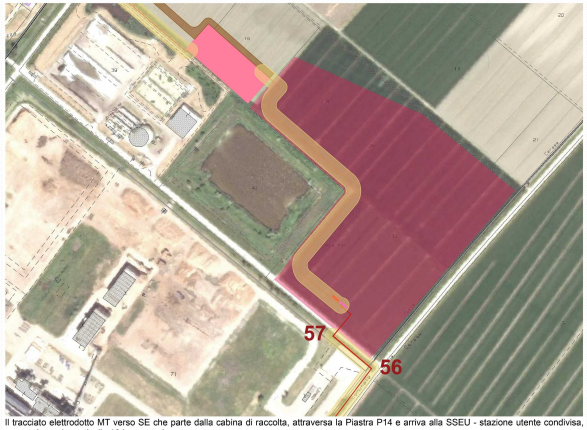

Il tracciato elettrodotto MT verso SE che parte dalla cabina di raccolta, attraversa la Piastra P14 e arriva alla SSEU - stazione utente condivisa, passando per la particella 16 in esproprio.

Quadrante 13

La stazione utente condivisa prevede l'esproprio di una porzione della particella 16 e una porzione della particella 15 del foglio 35 del comune di Finale Emilia per la dimensione utile ai fini della costruzione della Stazione Utente. Il cavidotto AT verso SE, attraversa i campi, si richiede la servitù di elettrodotto per 10 metri a destra e a sinistra della suddetta. L'ampliamento della SE 132 kV prevede l'esproprio di una porzione di particella 47 del foglio catastale 34 del comune di Finale Emilia. La SE 380 kV di progetto prevederà l'esproprio della particella 10, 11 e 37 del foglio catastale 35 del comune di Finale Emilia.

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE
"Energia del Panaro"
da 83,2 MWp - Finale Emilia (MO)

M09b
PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI CONNESSIONE SU CATASTALE
scala 1:10.000 - 1:5.000 - 1:2.000

Proponente
ENGIE FINALE EMILIA S.r.l.
Via Chiese, 72, 20126 Milano MI

Progetto dell'inserimento paesaggistico e Progetto
Coordinamento alla progettazione: Dott. Agr. Vincenzo Manta
Dott. Francesco Mazzi
Arch. Riccardo Fiorini
Progettisti: Arch. Paola Ferraioli, Arch. Anna Mazzi
Collaboratori: Dott. Carmine Penna, Dott. Agr. Giulia Ferrari
Dott. Agr. Vincenzo Manta

Progettazione elettrica e civile
Progettisti: Ing. Nicholas Rubertis, Ing. Pietro Rubertis
Collaboratori: Ing. Giuseppe Ferrara, Ing. Marco Balducci
Ing. Simone Bonacini, Ing. Edoardo Cerbai
Ing. Edoardo Cerbai

Progettazione mandorlato superintensivo
Progettisti: Dott. Agr. Ferraioli, Dott. Agr. Vincenzo Manta
Dott. Agr. Francesco Mazzi

Consulenza geologica
Geol. Gaetano Cassano, Geol. Alessandro Cassano

Consulenza archeologica
Dott.ssa Elisabetta Landi

Consulenza agronomica
Arbatax Agrotech, Verona

rev.	descrizione	formato	redatto/verificato	controllato
00	Prima consegna	A0+	Anna Marano Paola Ferraioli	Alessandro Vitali
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				

00 - 6 2026

Lettera Giunta - Prot. 28695/2026 del 24/04/2026
Copia conforme dell'originale sottoscritto dig
TRASMESSA da CEMBALO SAMBASILE ANNA, VISALLI ALESSANDRO, GIUSEPPE ARCHIMEDE, ROBE
ATTO ROGANDO