


SCARICO

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura coompatible con le caratteristiche urbanistiche e/o ambientali, confluyente nel corpo idrico al di sopra del pelo libero. ✱


La scarpaia in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso fognario con embriici o mediante opportuna conformazione dell'opera.

E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione della vegetazione instesante per almeno tre metri in destra e sinistra del manufatto.

SEZIONE SCHEMATICA

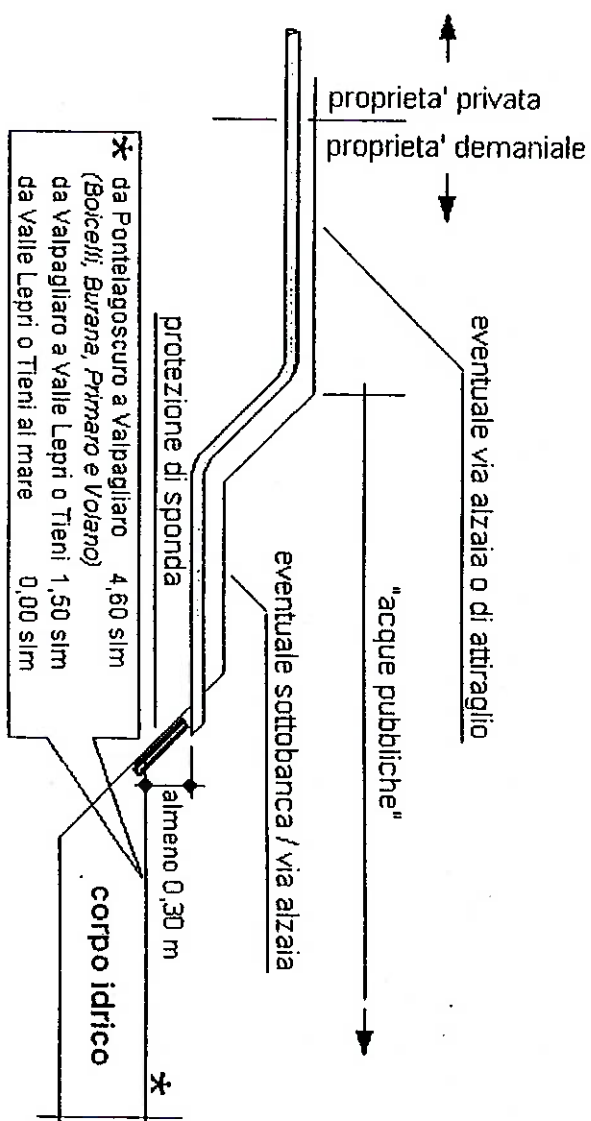

PLANTA

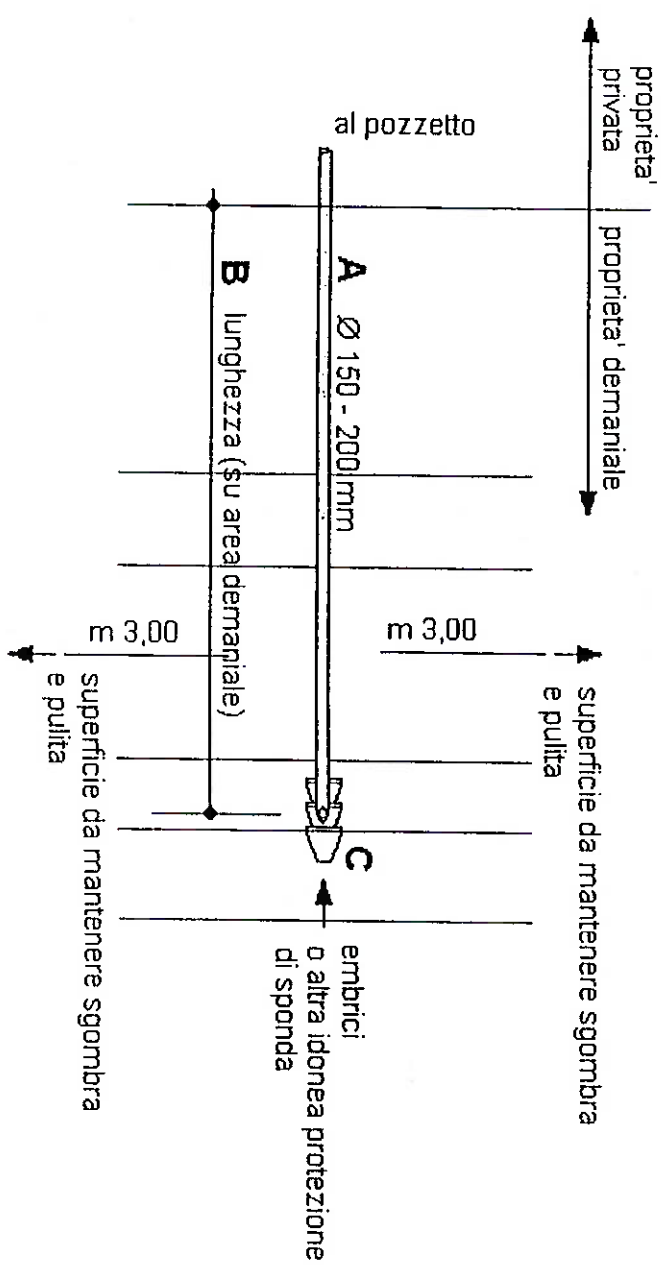

A diámetro del tubo = $\varnothing$ **150** mm

B lunghezza, su area demaniale = m **4.00**


C scarico (quantità massima) = l/sec

TERRAPIENO / RAMPA


Il corpo del terrapieno/rampa dovrà essere realizzato con terreno avente caratteristiche omogenee rispetto al rilevato arginale (terreno argilloso/sabbioso) evitando in ogni caso l'utilizzo di materiale di risulta da attività di demolizione edilizia, di lavorazioni agricole o di rifiuto.

E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione. E' fatto obbligo di provvedere alla manutenzione della vegetazione infestante sul fronte arginale (stradale) in confine.

SEZIONE SCHEMATICA

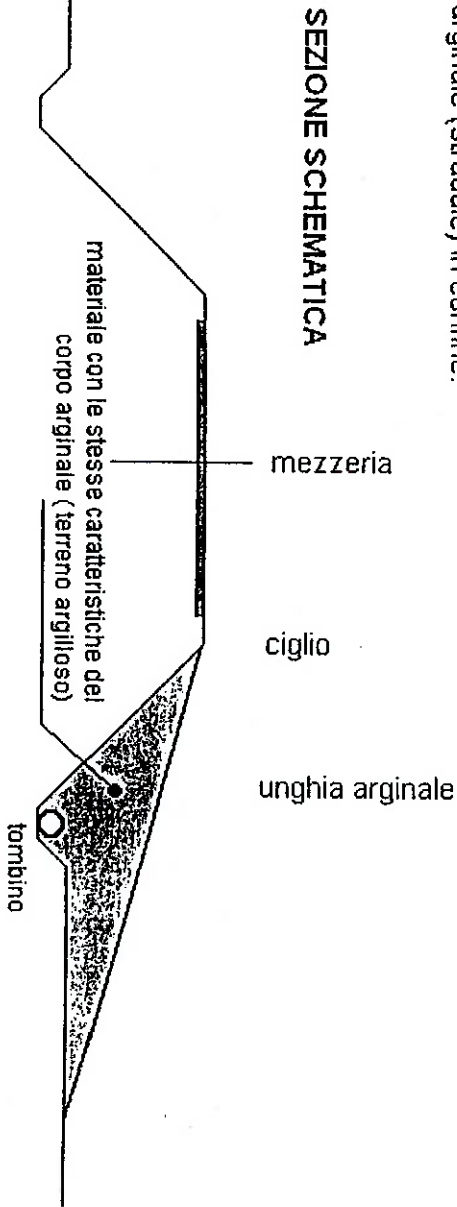

PIANTA

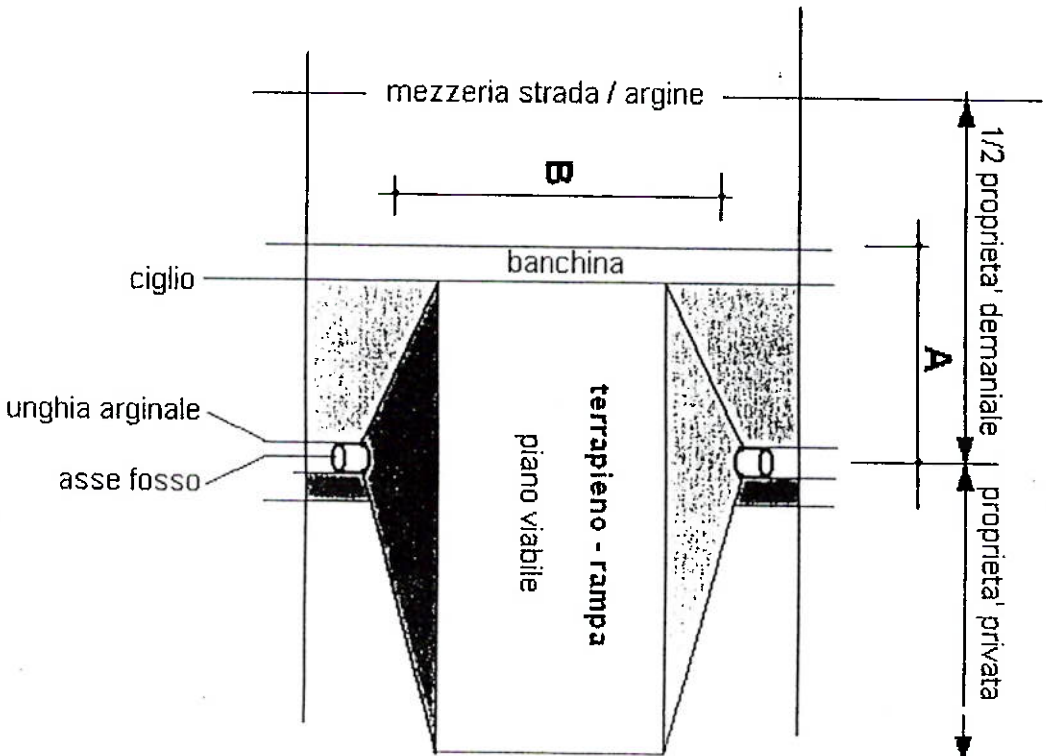

Area demaniale occupata

A = m 3.00
B = m 4.00
A x B = m²

A = distanza ciglio / banchina - unghia arginale / asse fosso
B = larghezza media (misurata ad 1/2 della scarpa)

Conservazione / Rilevato - disegno

