



# IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE

**RIO SALICETO NORD**

**X-ELIO EMENA**

**POTENZA IMPIANTO 7,20 MW<sub>p</sub> - COMUNE DI RIO SALICETO (RE)**

**Codice rintracciabilità: 371209666**

## Proponente

**X-ELIO EUROPE MIDDLE EAST & NORTH AFRICA S.R.L.**

CORSO VITTORIO EMANUELE II n.349 - 00186 ROMA - P.IVA: 12447581005 - PEC: [x-elioemena@legalmail.it](mailto:x-elioemena@legalmail.it)

## Progettazione

**Ing. Antonello Ruttilio**

VIA R. ZANDONAI 4 - 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 - PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 - email: [a.ruttilio@incico.com](mailto:a.ruttilio@incico.com)

## Titolo Elaborato

### RELAZIONE DELLE INTERFERENZE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PTO-N_REL03	23XEL01_PTO-N_REL03.00-Relazione delle interferenze	05/02/2024

## Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	02/24	EMISSIONE PER PTO	RFE	LBO	ARU

## Gestore rete elettrica

**e-distribuzione**

Infrastrutture e Reti Italia  
Area Regionale Emilia-Romagna  
Programmazione e Gestione  
Progettazione Lavori e Autorizzazioni  
Unità Progetti e Lavori

**Riccardo Gianni**

Firmato da

Riccardo Gianni

il 11/03/2024 alle

18:52:57 CET



**COMUNE DI RIO SALICETO (RE)**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**



**X-ELIO+**

# RELAZIONE DELLE INTERFERENZE



---

X-ELIO EMENA S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

---

## INDICE

1. PREMESSA .....	1
2. LOCALIZZAZIONE INTERFERENZE .....	1
3. RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI .....	5
4. INTERFERENZE INTERRATE .....	5


## 1. PREMESSA

La presente relazione redatta riporta in forma tabellare e grafica il percorso di interconnessione tra l'impianto fotovoltaico e la cabina primaria denominata Carpi Nord ai fini dell'allacciamento alla Rete Trasmissione Nazione (RTN). Con la medesima si vuole riportare le interferenze analizzate lungo il tracciato.

Si prevede un'estensione del tracciato in linea interrata per uno sviluppo di circa 8,8 km; 3,4 km passante per la provincia di Reggio Emilia e 5,4 km per la provincia di Modena. Nello specifico 3,0 km nel comune di Rio Saliceto, 0,4 km nel comune di Correggio e 5,4 km nel comune di Carpi.

## 2. LOCALIZZAZIONE INTERFERENZE

All'interno del presente paragrafo sono riportate le informazioni relative alla localizzazione del percorso in cavidotto interrato. Nella figura seguente si riporta il tracciato con l'individuazione dei punti di attraversamento.

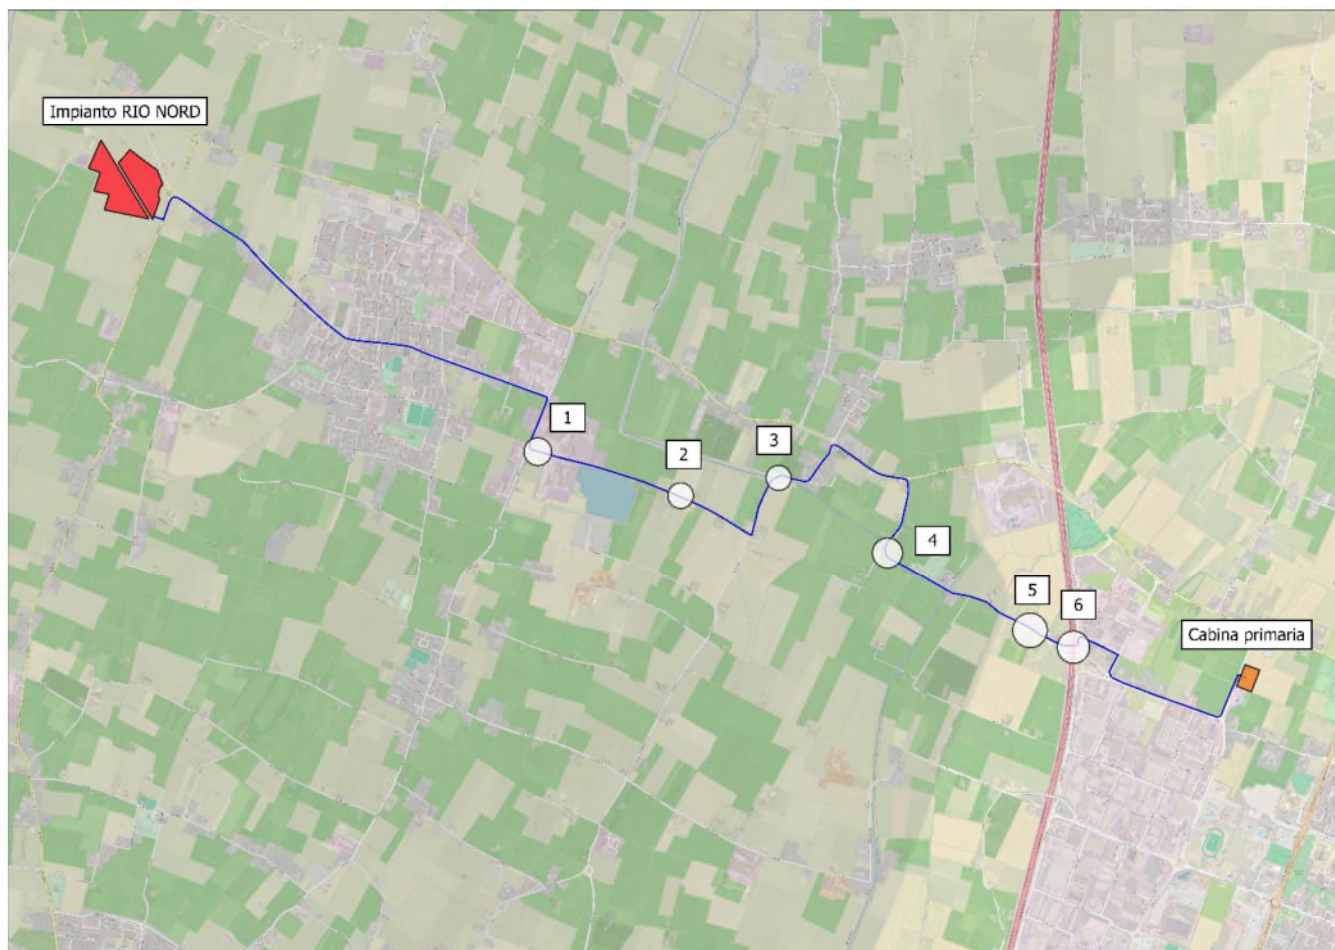

*Figura 1 localizzazione dei punti di interferenza del cavidotto di connessione MT.*

X-ELIO EMENA S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726


Capitale interamente versato €10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937


Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.



## 1 – Intersezione tra Via Farmacista e Rete Regionale Gasdotti

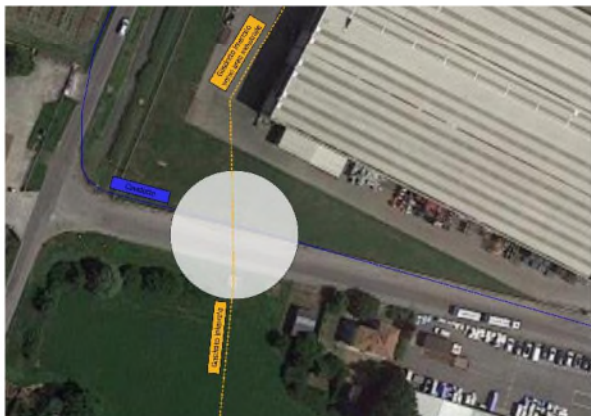

## 2 – Intersezione tra Via Farmacista e canale Condotto Ravaglio

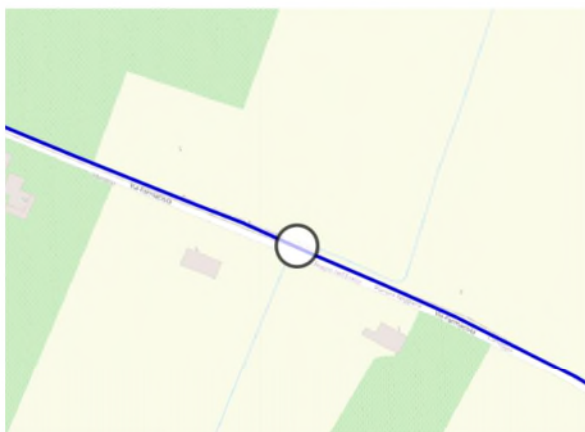

X-ELIO EMENA S.R.L


Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

## 3 – Intersezione tra Via Ponte Gatto e canale Cavo Tresinaro

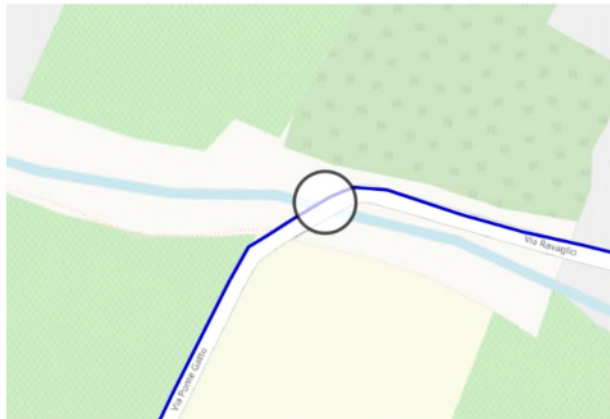

## 4– Intersezione tra Via San Giacomo e canale Cavo Tresinaro

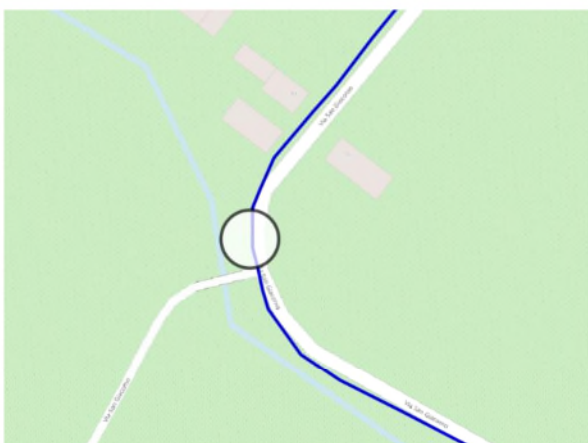

X-ELIO EMENA S.R.L


Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

## 5 – Intersezione tra Via San Giacomo e Rete Regionale Gasdotti

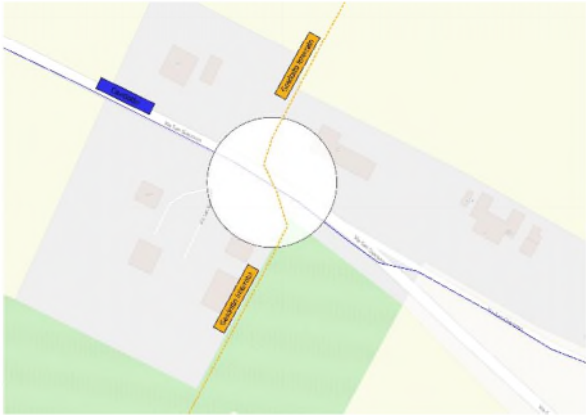

## 6 – Intersezione tra Via San Giacomo e Autostrada del Brennero

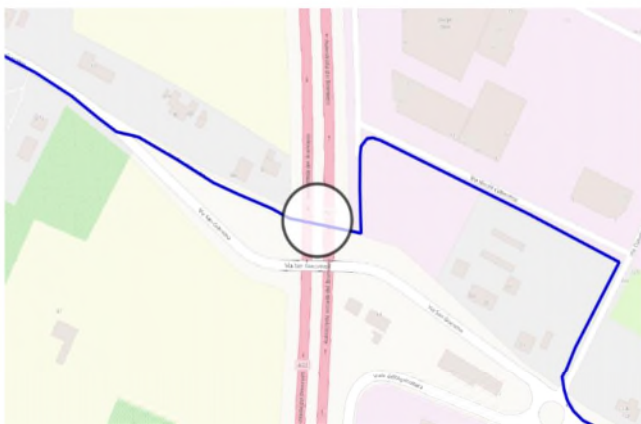

X-ELIO EMENA S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937


Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.



### 3. RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI

Trattandosi di attraversamenti privi di infrastrutture esistenti, si prevede di eseguire il passante con soluzione T.O.C (trivellazione orizzontale controllata).

Si riporta uno schema esplicativo del tipo di passaggio:

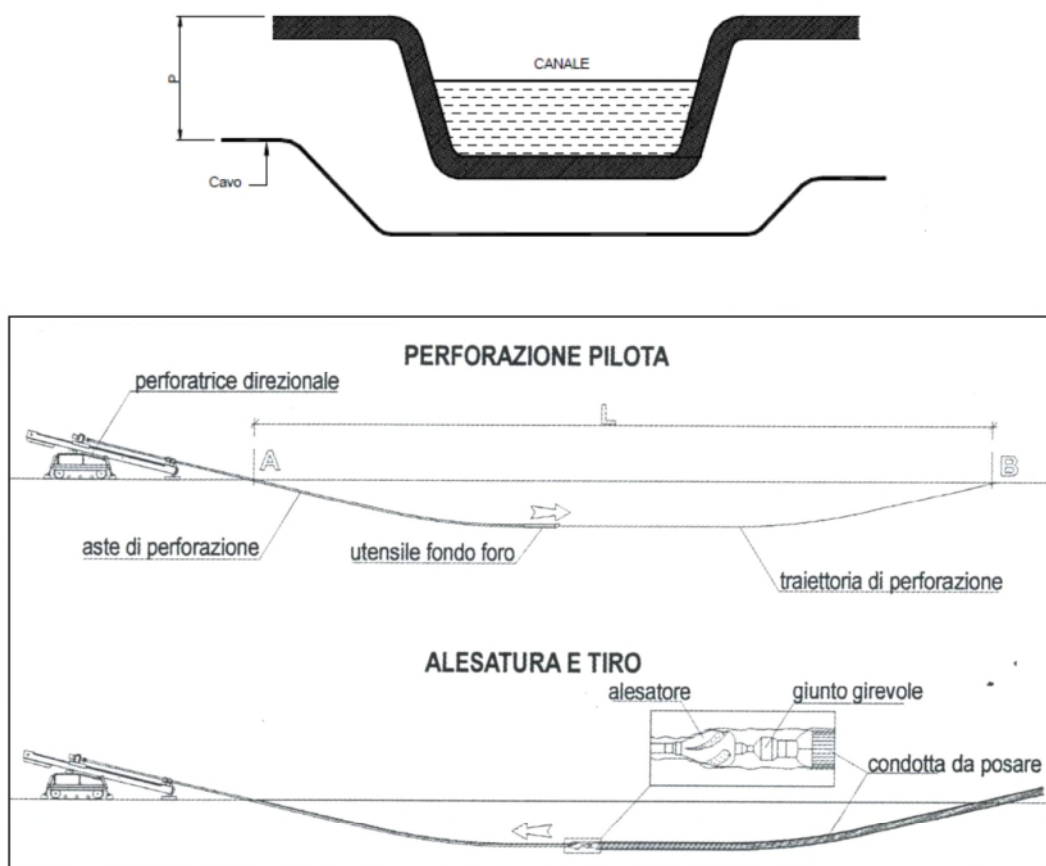

Eventuali osservazioni e/o distanze dal fondo canale saranno esplicitate dall'ente gestore.

### 4. INTERFERENZE INTERRATE

Per quanto concerne eventuali interferenze interraste tra il cavidotto e sottoservizi esistenti saranno valutati in fase realizzativa dell'opera rispettando le prescrizioni a seconda del tipo di interferenza.