



IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE RIO SALICETO SUD

X-ELIO EMENA

POTENZA IMPIANTO 7,20 MWp - COMUNE DI RIO SALICETO (RE)

Codice rintracciabilità: 371373246

Proponente

X-ELIO EUROPE MIDDLE EAST & NORTH AFRICA S.R.L.

CORSO VITTORIO EMANUELE II n.349 - 00186 ROMA - P.IVA: 12447581005 – PEC: x-elioemena@legalmail.it

Progettazione

Ing. Antonello Rutilio

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: incico@pec.it

Tel.: +39 0532 202613 – email: a.rutilio@incico.com

Titolo Elaborato

RELAZIONE DELLE INTERFERENZE

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PTO-S_REL03	23XEL01_PTO-S_REL03.00-Relazione delle interferenze	05/02/2024

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	02/2024	EMISSIONE PER PTO	RFE	LBO	ARU

Gestore rete elettrica

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Area Regionale Emilia-Romagna
Programmazione e Gestione
Progettazione Lavori e Autorizzazioni
Unità Progetti e Lavori

Riccardo Gianni

Firmato da
Riccardo Gianni
il 11/03/2024 alle
18:53:00 CET



COMUNE DI RIO SALICETO (RE)
REGIONE EMILIA ROMAGNA



X-ELIO+

RELAZIONE DELLE INTERFERENZE



X-ELIO EMENA S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00

Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

INDICE

1. PREMESSA	1
2. LOCALIZZAZIONE INTERFERENZE	1
3. RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI	5
4. INTERFERENZE INTERRATE.....	5

1. PREMESSA

La presente relazione redatta riporta in forma tabellare e grafica il percorso di interconnessione tra l'impianto fotovoltaico e la cabina primaria denominata Carpi Nord ai fini dell'allacciamento alla Rete Trasmissione Nazione (RTN). Con la medesima si vuole riportare le interferenze analizzate lungo il tracciato.

Si prevede un'estensione del tracciato in linea interrata per uno sviluppo di circa 8,8 km; 3,4 km passante per la provincia di Reggio Emilia e 5,4 km per la provincia di Modena. Nello specifico 3,0 km nel comune di Rio Saliceto, 0,4 km nel comune di Correggio e 5,4 km nel comune di Carpi.

2. LOCALIZZAZIONE INTERFERENZE

All'interno del presente paragrafo sono riportate le informazioni relative alla localizzazione del percorso in cavidotto interrato. Nella figura seguente si riporta il tracciato con l'individuazione dei punti di attraversamento.

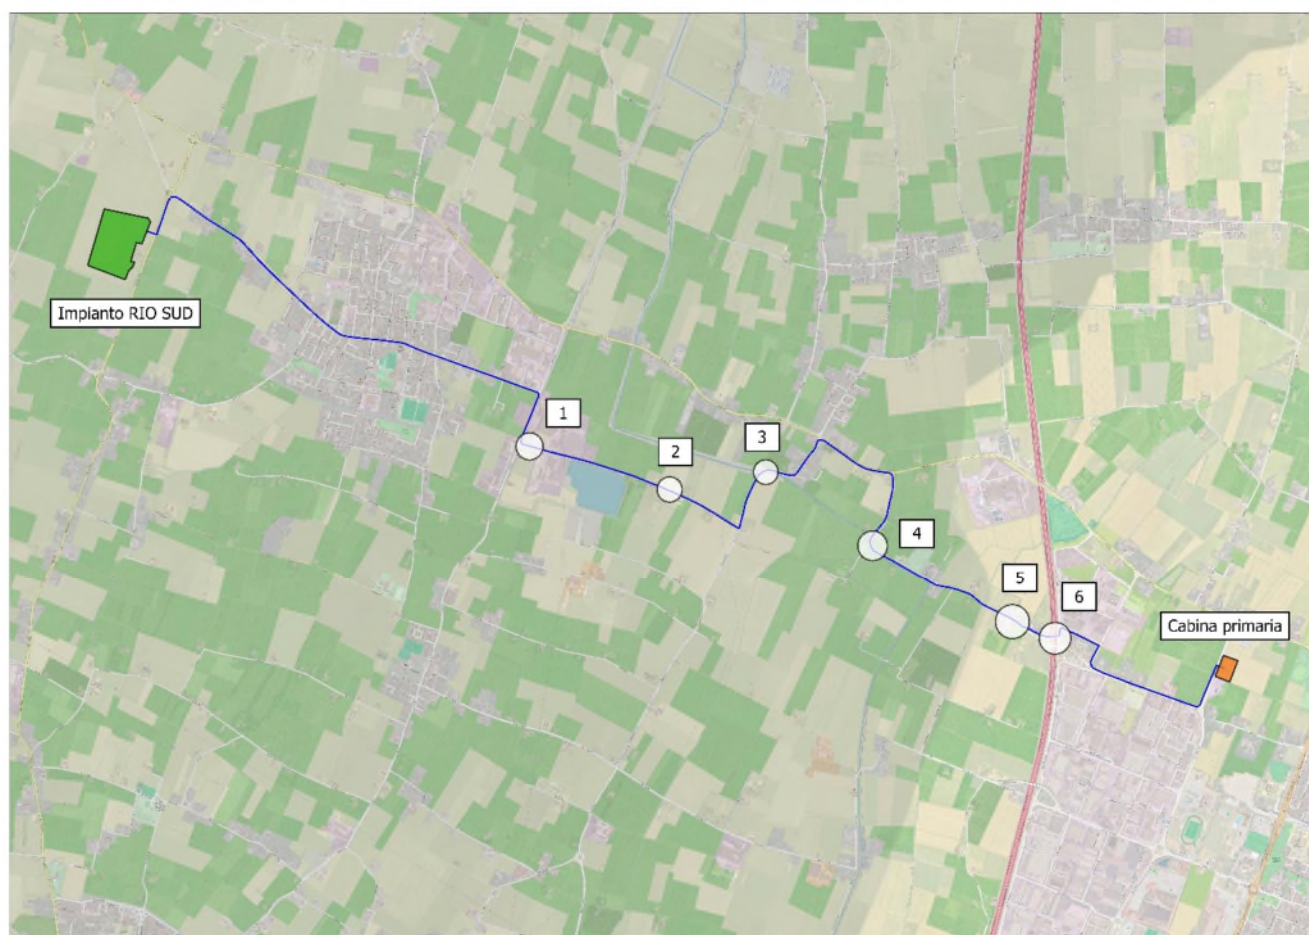


Figura 1 localizzazione dei punti di interferenza del cavidotto di connessione MT.

X-ELIO EMENA S.R.L


Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

1 – Intersezione tra Via Farmacista e Rete Regionale Gasdotti

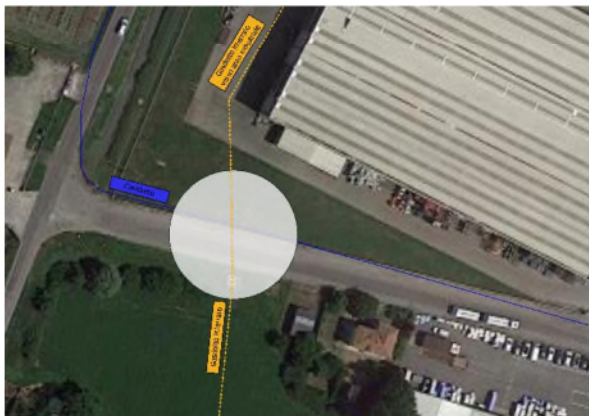

2 – Intersezione tra Via Farmacista e canale Condotto Ravaglio

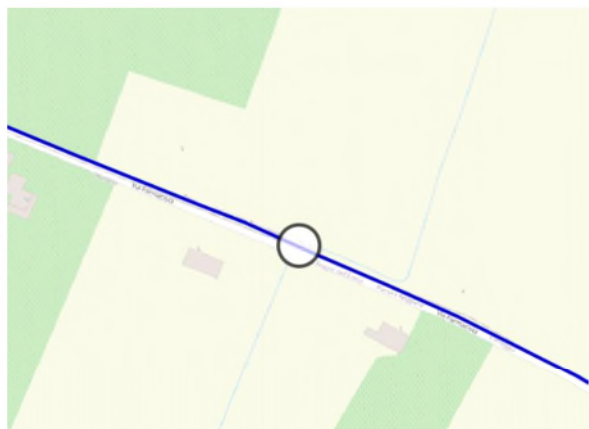

X-ELIO EMENA S.R.L


Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

3 – Intersezione tra Via Ponte Gatto e canale Cavo Tresinaro

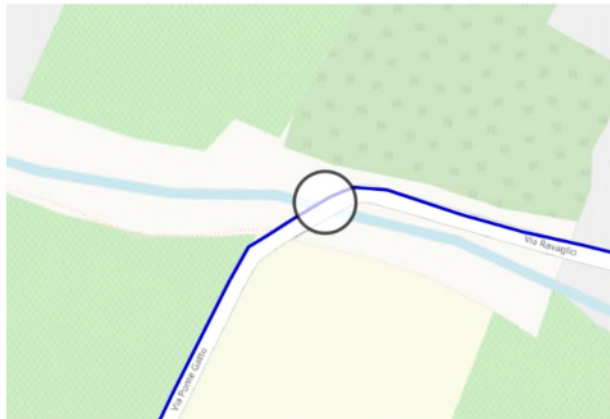

4– Intersezione tra Via San Giacomo e canale Cavo Tresinaro

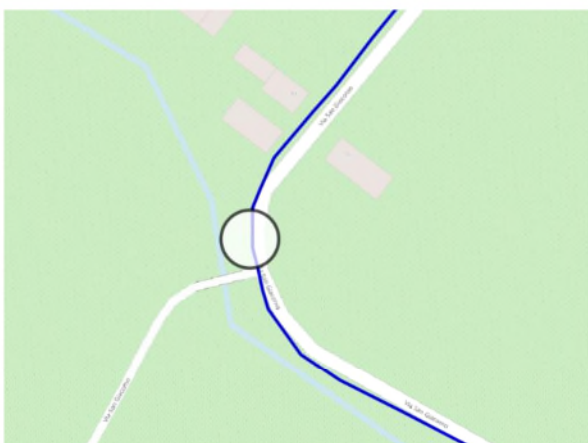

X-ELIO EMENA S.R.L


Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

5 – Intersezione tra Via San Giacomo e Rete Regionale Gasdotti

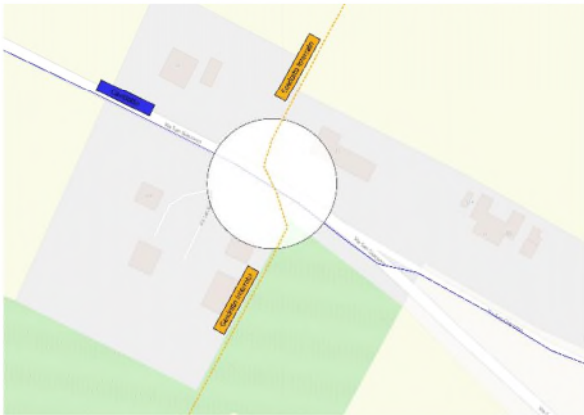

6 – Intersezione tra Via San Giacomo e Autostrada del Brennero

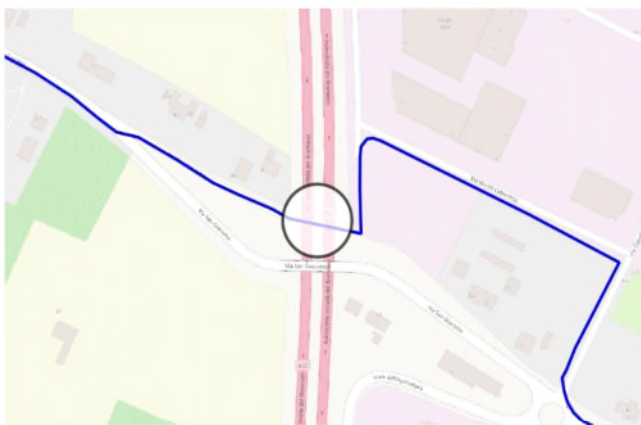

X-ELIO EMENA S.R.L

Corso Vittorio Emanuele II n.349 – 00186 Roma (RM) – Tel. +39 06 84.12.640 – Fax +39 06 85.51.726

Capitale interamente versato €10.000,00


Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n° 12447581005 REA RM- 1374937

Società sottoposta a direzione e controllo di X-ELIO Energy, S.L.

3. RISOLUZIONE ATTRAVERSAMENTI

Trattandosi di attraversamenti privi di infrastrutture esistenti, si prevede di eseguire il passante con soluzione T.O.C (trivellazione orizzontale controllata).

Si riporta uno schema esplicativo del tipo di passaggio:

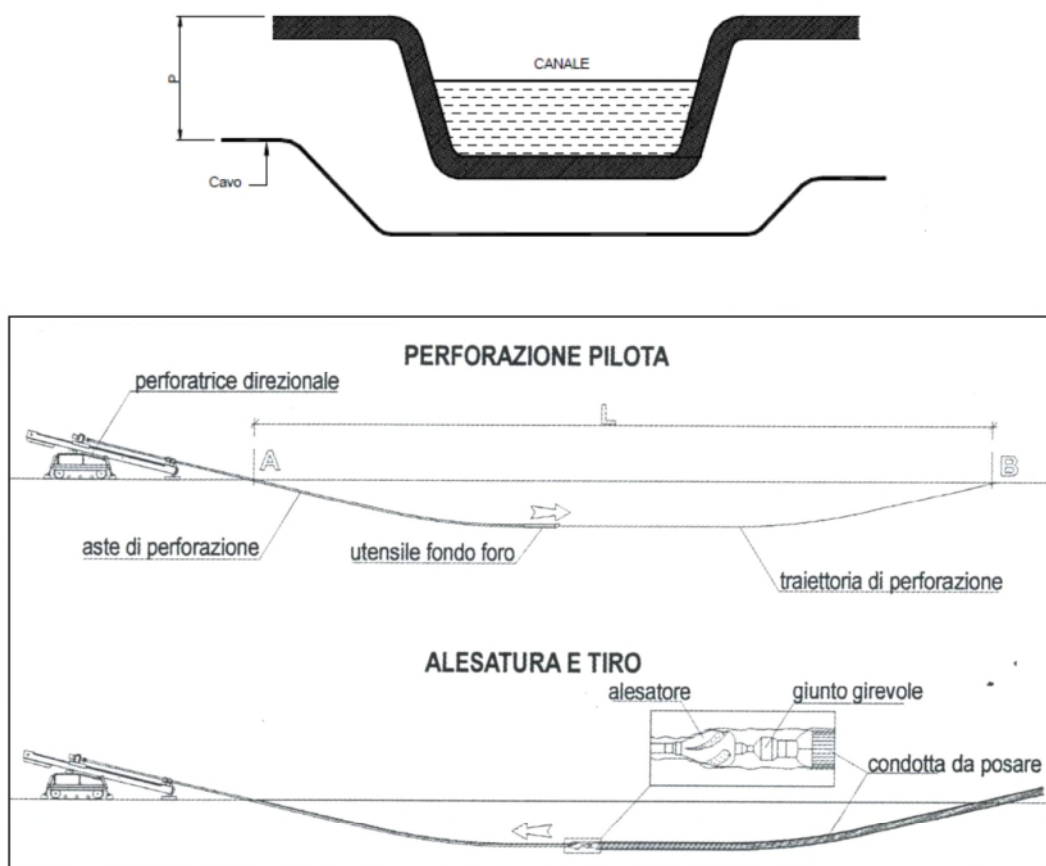

Eventuali osservazioni e/o distanze dal fondo canale saranno esplicitate dall'ente gestore.

4. INTERFERENZE INTERRATE

Per quanto concerne eventuali interferenze interrato tra il cavidotto e sottoservizi esistenti saranno valutati in fase realizzativa dell'opera rispettando le prescrizioni a seconda del tipo di interferenza.